



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 2.173/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 8 de novembro de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 1.701/17-CMV**
Vereador José Henrique Conti
Processo administrativo nº 17.584/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo a solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Henrique Conti**, e consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. A Municipalidade possui conhecimento do descarte irregular de líquido de cor escura (conforme demonstram fotos anexas) através de tubulação metálica que está aparentemente estourada dentro do córrego do Ribeirão dos Pinheiros nas proximidades da Av. Gessy Lever, há aproximadamente 50 metros da Mecânica Arruda?

Resposta: As áreas técnicas da Prefeitura e do DAEV estão verificando o apontamento objeto deste requerimento para poder adotar as medidas necessárias visando a correção do problema.

2. É de conhecimento da Municipalidade a grande quantidade de lixos e entulhos acumulados dentro e nas bordas do córrego Ribeirão dos Pinheiros na localidade acima referida? Se sim, quais providências foram tomadas?

Resposta: O Departamento de Limpeza Pública, da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, tem conhecimento da quantidade de lixo e entulho acumulados no Ribeirão Pinheiros, sendo que as ações de cata-papel e a rastelagem do local são efetuados




PREFEITURA DE VALINHOS

junto ao corte de mato conforme o cronograma definido, já havendo programação para limpeza da área.

3. A que se refere a tubulação existente dentro do córrego?
4. Foi efetuado vistoria pelo departamento competente na localidade acima apontada?
5. A empresa responsável pelo despejo do líquido de cor escura foi autuada? Se sim, enviar cópia da autuação.
6. De que forma se dará a recomposição do dano ambiental?
7. A CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental foi notificada?

Resposta: Em resposta aos quesitos 3 a 7 reitero, como supra referido, que as áreas técnicas da Prefeitura e do DAEV estão verificando os apontamentos objeto deste requerimento para poder adotar as medidas necessárias visando a correção do problema.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

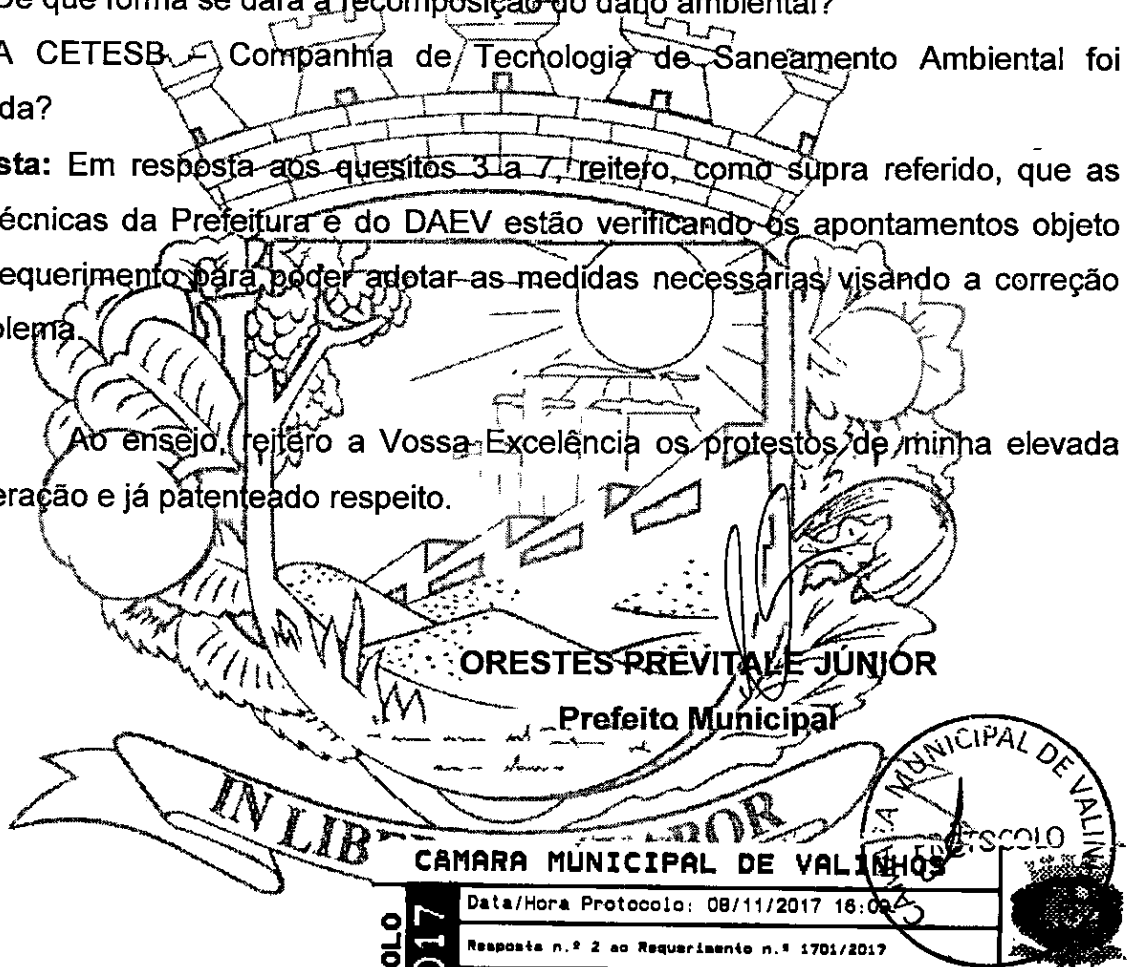

Nº PROTOCOLO
02877/2017

Data/Hora Protocolo: 08/11/2017 16:02

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 1701/2017

Autoria: ORESTES PREVITALI

Assunto: Informações sobre acúmulo de lixo e entulhos e descarte de líquido escuro em córrego do Ribeirão dos Pinheiros.

À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)