



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 2.365/2017-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 06 de dezembro de 2017.

Ref.: Requerimento nº 2.026/17-CMV


Vereadores Alécio Maestro Cau e Roberson Costalonga "Salame"

Processo administrativo nº 20.843/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Cumprimentando Vossa Excelência, COMUNICO que as informações solicitadas no requerimento em epígrafe, que versam sobre o monitoramento da qualidade das fontes de águas realizados pelo DAEV, serão prestadas em 15 dias, nos termos do artigo 80, inciso XI, da Lei Orgânica do Município.

Ao ensejo, reitero à Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e da patenteado respeito.

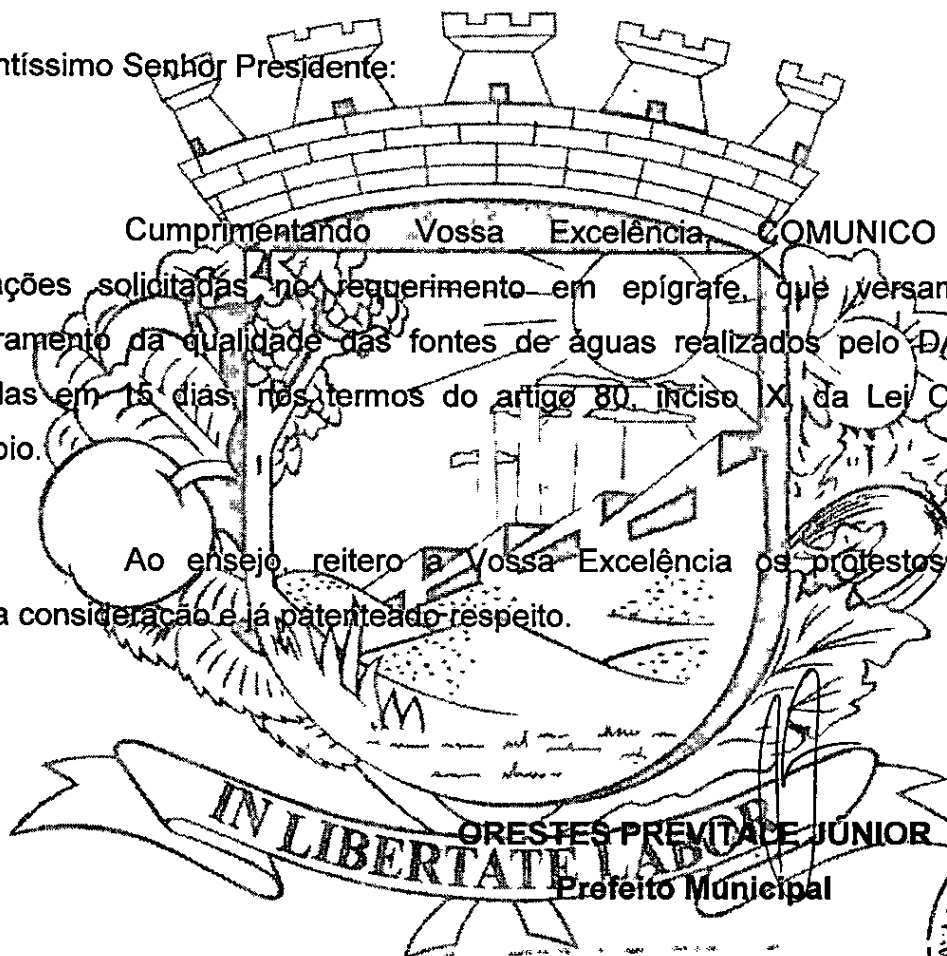

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO 03110/2017	Data/Hora Protocolo: 06/12/2017 12:38
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2026/2017
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Informações do Daev sobre monitoramento da qualidade das fontes de água individual em área rural e em aglomerados populacionais que não possuem infraestrutura pública.

A

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)