



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 223/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 07 de março de 2019

Ref.: **Requerimento nº 331/19-CMV**  
**Vereador José Henrique Conti**  
**Processo administrativo nº 4.309/2019-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Henrique Conti**, que versa sobre indivíduo arbóreo, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. O departamento competente da Municipalidade efetuou vistoria em indivíduo arbóreo localizado na Rua Cosmópolis, próximo ao nº 94?
2. Referida árvore está comprometida?
3. Em estando comprometida a espécime arbórea, há possibilidade de corte? Se sim, quando será executado o serviço?

**Resposta:** Segue na forma do anexo, informações e documentos disponibilizados pelo Departamento de Praças e Jardins da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer ao questionamento apresentado pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

Anexo: 04 folhas

A  
Sua Excelência, a senhora  
**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal


CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 11/03/2019 09:56

Resposta nº 1 ao Requerimento nº 331/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 331/2019 Informações sobre indivíduo arbóreo na Rua Cosmópolis, nº 94.





A

Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SOSP)

Em resposta ao requerimento nº 331/2019 de autoria do vereador José Henrique Conti, informo:

Considerando a resposta (anexa) da indicação nº 596/2018 de autoria do vereador José Henrique Conti, contida no processo administrativo de nº 16336/2018;

Considerando que estão anexos o relatório fotográfico, ficha de análise técnica de arborização urbana e parecer técnico referente à indicação nº 596/2018;

1. *O departamento competente da Municipalidade efetuou vistoria em indivíduo arbóreo localizado na Rua Cosmópolis, próximo ao nº 94?*


**Sim. Foi realizada vistoria no local em 05/10/2018.**

2. *Referida árvore está comprometida?*

**Não. Após avaliação deste Departamento de Praças e Jardins foi constatada justificativa técnica para proceder apenas uma poda fitossanitária do exemplar arbóreo em questão (alfeneiro), uma vez que o mesmo não oferece elevado risco para o local e não apresenta urgência para ser atendido em relação às demandas com maior prioridade de risco.**

3. *Em estando comprometida a espécime arbórea, há possibilidade de corte? Se sim, quando será executado o serviço?*

**Devido ao exemplar arbóreo não apresentar comprometimento fitossanitário, o mesmo não apresenta justificativa técnica para ser removido, porém necessita de uma poda. Considerando a alta demanda de serviços de elevado risco, o serviço de poda será realizado conforme possibilidades do departamento.**

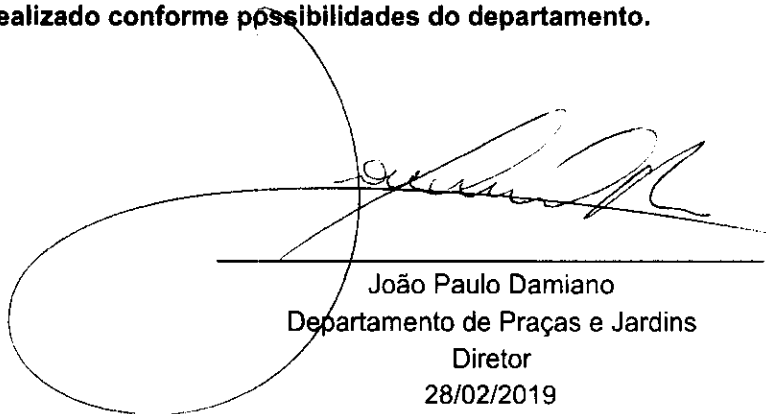

João Paulo Damiano  
Departamento de Praças e Jardins  
Diretor  
28/02/2019



A

Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SOSP)

Em resposta à indicação nº 596/2018 de autoria do vereador José Henrique Conti, informo:

Considerando a Lei nº 3.868, de 29 de dezembro de 2004 que "Disciplina a arborização urbana no Município de Valinhos e dá outras providências" em especial;

*Artigo 10 - A supressão ou poda de árvores em vias ou logradouros públicos só poderá ser autorizada nas seguintes circunstâncias:*

*I - em terreno a ser edificado, quando o corte for indispensável à realização da obra, a critério da Prefeitura Municipal; II - quando o estado fitossanitário da árvore justificar; III - quando a árvore ou parte desta apresentar risco iminente de queda; IV - nos casos em que a árvore esteja causando comprovados danos permanentes ao patrimônio público ou privado; V - nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente incontornável ao acesso de veículos; VI - quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de espécimes arbóreas impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas; VII - quando se tratar de espécimes invasoras, com propagação prejudicial comprovada.*


Considerando que após avaliação deste Departamento de Praças e Jardins foi constatada justificativa técnica para proceder apenas uma poda fitossanitária do exemplar arbóreo em questão (alfeneiro);

Considerando que o referido local não possui passeio público (calçada), desta forma não foi possível constatar danos causados pelo exemplar arbóreo avaliado.

Considerando que este departamento só pode atuar conforme sua capacidade operacional de recursos humanos e de equipamentos;

Segue Relatório Fotográfico e Ficha de Análise Técnica de Arborização Urbana em anexo.

**Informo que a solicitação de poda foi deferida a qual será executada dentro das possibilidades do departamento.**

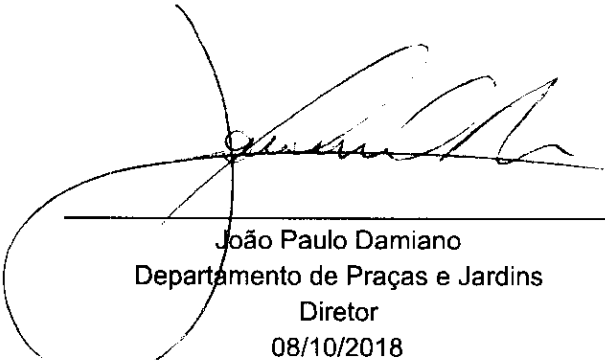

João Paulo Damiano  
Departamento de Praças e Jardins  
Diretor  
08/10/2018



FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Tipo de solicitação: Indicação da Câmara Municipal

Serviço solicitado: Vistoria de árvore.

Nº: 16336/2018

Local de atendimento: Rua Comópolis, 94, Vila São Cristóvão.

Obs:

DADOS DA ANÁLISE

Data da vistoria: 05/10/2018

Nome científico: *Ligustrum lucidum*

Nome Popular: alfeneiro

Avaliação da copa	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Galhos interferindo na rede elétrica?	<input type="checkbox"/> Ausente	<input checked="" type="checkbox"/> Rede Isolada	<input type="checkbox"/> Baixa Tensão			<input type="checkbox"/> Alta Tensão
Galhos secos (podres)?	<input type="checkbox"/> Ausente	<input checked="" type="checkbox"/> < 5 cm Ø	<input type="checkbox"/> 5 a 10 cm Ø	<input type="checkbox"/> 10 a 15 cm Ø	<input type="checkbox"/> 15 a 20 cm Ø	<input type="checkbox"/> > 20 cm Ø
Galhos angulados	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 5 cm Ø	<input type="checkbox"/> 6 a 10 cm Ø	<input type="checkbox"/> 11 a 15 cm Ø	<input type="checkbox"/> 16 a 20 cm Ø	<input type="checkbox"/> > 20 cm Ø
Galhos esguios	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 1 m	<input type="checkbox"/> 2 m	<input type="checkbox"/> 3 m	<input type="checkbox"/> 4 m	<input type="checkbox"/> > 4 m
Lesões na casca de galhos da copa	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> P < ¼ Ø < 10 cm	<input type="checkbox"/> P > ¼ Ø < 10 cm	<input type="checkbox"/> P < ¼ Ø = 15 cm	<input type="checkbox"/> P > ¼ Ø = 15 cm	<input type="checkbox"/> P > ¼ Ø > 15 cm
Fungos	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente					<input type="checkbox"/> Presente
Orifícios por Insetos Perfuradores	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 10%	<input type="checkbox"/> 10% a 20%	<input type="checkbox"/> 20% a 30%	<input type="checkbox"/> 30% a 40%	<input type="checkbox"/> > 50% Ø > 15 cm
Erva-de-passarinho	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 10%	<input type="checkbox"/> 10% a 20%	<input type="checkbox"/> 20% a 30%	<input type="checkbox"/> 30% a 40%	<input type="checkbox"/> > 50%
Folhagem rala / Coloração / Quantidade e tamanho de folhas	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 10%	<input type="checkbox"/> 10% a 20%	<input checked="" type="checkbox"/> 20% a 30%	<input type="checkbox"/> 30% a 40%	<input type="checkbox"/> > 50%
Poda unilateral e drástica	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente				<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> > 50%

Avaliação do tronco	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Invasão da pista (Inclinação do tronco)	<input checked="" type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Sim		
Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 50%		<input type="checkbox"/> 50% a 70%		<input type="checkbox"/> > 70%
Lesões e aspecto da casca	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> P < 25%	<input type="checkbox"/> 25% a 50%	<input type="checkbox"/> 50% a 75%	<input type="checkbox"/> P > 75%	
Orifícios de insetos (cupim)	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 10%	<input type="checkbox"/> 10% a 20%	<input type="checkbox"/> 20% a 30%	<input type="checkbox"/> 30% a 40%	<input type="checkbox"/> > 50%
Fungos	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente					<input type="checkbox"/> Presente
Cancro	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> A = 200 cm²	<input type="checkbox"/> 200 a 1000 cm²	<input type="checkbox"/> 1000 a 5000 cm²	<input type="checkbox"/> 5000 a 10000 cm²	<input type="checkbox"/> A > 50%
Injúrias mecânicas	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 10%	<input type="checkbox"/> 10% a 20%	<input type="checkbox"/> 20% a 30%	<input type="checkbox"/> 30% a 40%	<input type="checkbox"/> > 50%

Avaliação da base do tronco	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Brotação epicôrmica	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Presente				
Lesões na base do tronco	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> P < 25%	<input type="checkbox"/> 25% a 50%	<input type="checkbox"/> 50% a 75%	<input type="checkbox"/> P > 75%	
Cavidades na base do tronco	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 50%		<input type="checkbox"/> 50% a 70%		<input type="checkbox"/> > 70%
Fungos	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente					<input type="checkbox"/> Presente
Raízes Adventícias aparentes	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente			<input type="checkbox"/> Presente		
Injúrias mecânicas	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 10%	<input type="checkbox"/> 10% a 20%	<input type="checkbox"/> 20% a 30%	<input type="checkbox"/> 30% a 40%	<input type="checkbox"/> > 50%
Espaço permeável (Área livre)		<input type="checkbox"/> A > 1,5 m²		<input checked="" type="checkbox"/> 1 a 1,5 m²		<input type="checkbox"/> Ausente
Neilóide	<input checked="" type="checkbox"/> Presente					<input type="checkbox"/> Ausente
Raízes cortadas	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> 2 raízes		<input type="checkbox"/> + de 2 raízes (tronco)		<input type="checkbox"/> + de 2 raízes (base)

Avaliação do Índice de Risco de Queda	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Risco para rede elétrica	<input type="checkbox"/> Ausente	<input checked="" type="checkbox"/> Rede Isolada	<input type="checkbox"/> Baixa Tensão			<input type="checkbox"/> Alta Tensão
Risco de efeito colateral		<input type="checkbox"/> Rua sem casas		<input checked="" type="checkbox"/> Rua residencial		<input type="checkbox"/> Rua movimentada

NOTA DO RISCO:  0 à 5  6 à 10  11 à 15

Avaliação Final

DEFERIDO

INDEFERIDO

Plataforma?

SIM

NÃO

Prioridade

URGENTE

NÃO URGENTE

Justificativa:

Há necessidade em realizar apenas uma poda fitossanitária no exemplar arbóreo, não apresentando urgência.

Observações:

Não há danos no muro que tenham sido causados pelo referido exemplar arbóreo; O referido local não possui passeio público (calçada), desta forma não foi constatado dano algum.

Fotos







PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

