



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 697/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 24 de abril de 2019

Ref.: **Requerimento nº 855/19-CMV**
Vereador Henrique Conti
Processo administrativo nº 7.484/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Henrique Conti**, que versa sobre implantação de rede coletora de esgoto, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Quais medidas estão sendo tomadas pelo departamento competente no que diz respeito à implantação da rede de esgoto do Loteamento Sítio Recreio dos Cafezais?
2. Há projeto aprovado e em andamento para implantação? Se sim, enviar cópia do projeto e as datas previstas para início e o término da obra.
3. Em caso negativo à questão anterior, quais as razões e quais as providências estão sendo tomadas pela administração municipal para que seja implantada a rede de coleta de esgoto na referida região.
4. Qual o montante estimado para implantação da rede coletora de esgoto no referido local?
5. Há elaboração de memorial descritivo? Se sim, enviar cópia.
6. Há mapeamento da rede coletora do Loteamento Sítio Recreio dos Cafezais?

Resposta: Segue na forma do anexo, informações e documento (Planto do Projeto), disponibilizado pela presidência do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 04 folhas + 01 Planta do Projeto

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 25/04/2019 15:05

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 855/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 855/2019 Informações sobre implantação da rede coletora de esgoto no Loteamento Sítio Recreio dos Cafezais.

Valinhos, 18 de abril de 2019.

Nº PROTOCOLO
00866/2019



OFÍCIO PRESIDÊNCIA. Nº 119/2019.

REF. C.I. Nº. 848/2019 – DTL/GP

REQUERIMENTO Nº. 855/2019 – VEREADOR HENRIQUE CONTI

Senhor Secretário;

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, prestar as informações aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil conforme segue:

A Autarquia elaborou o projeto, memorial descritivo e orçamento da rede coletora de esgotos no loteamento Sítio Recreio dos Cafezais.

Para implantação de rede coletora no loteamento, será necessário passar por propriedade de terceiros, conforme projeto em anexo.

A autorização formal dos proprietários é condição para prosseguimento do licenciamento ambiental da obra.

A Autarquia vem passando por dificuldades para obter as autorizações dos proprietários para instalações de redes coletoras em diversas obras da cidade, tais como, Country Club, Joapiranga, etc.

Após vencer estas autorizações, que podem ser amigáveis ou judiciais e licenciamento ambiental, será necessário a obtenção de recursos para a realização da




DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

implantação, uma vez que o DAEV está investindo em diversas obras na cidade com níveis de prioridades distintas.

O orçamento de 2018 para implantação da rede coletora no loteamento Sítio Recreio dos Cafezais é de R\$ 838.680,00.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

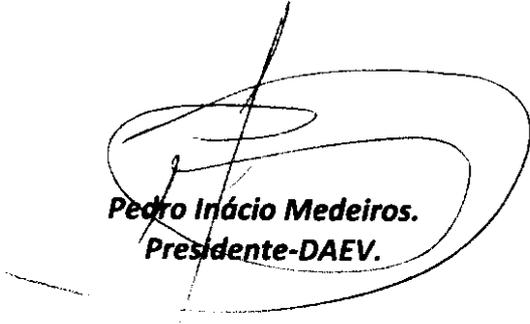

Pedro Inácio Medeiros.
Presidente-DAEV.

Dr. JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR
MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais.
Prefeitura Municipal de Valinhos.
NESTA.

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA DE ESGOTOS)

OBRA:

Construção de rede coletora de esgotos.

LOCAL:

Loteamento Sítios de Recreio dos Cafezais – Valinhos/SP

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA:

1) **Locação e nivelamento:**

A locação e nivelamento deverá obedecer ao projeto com estaqueamento de 10 em 10 metros ao longo do alinhamento da rede, marcação dos pontos de mudança de direção ou de declividade e fração de medidas. Deverá ser apresentado este levantamento em desenho formato A-3 para que seja feito o projeto executivo e o lançamento do greide da rede, pelo D.A.E.V.

2) **Escavação:**

As valas deverão ter largura mínima de 0,60m e fundo compactado e com alinhamento seguindo o greide do projeto. Quando a profundidade ultrapassar 2,0m ou quando o terreno apresentar instabilidade em relação às paredes da vala, deverá ser feito escoramento nas mesmas com métodos adequados e seguindo orientação do engenheiro responsável da obra, a fim de se evitar desmoronamentos causados por chuva ou trânsito de veículos e pedestres ao longo da escavação. Para se obter o perfeito controle da escavação pelo fiscal da obra, deverão ser construídos visores no início e fim de cada trecho e utilização de cruzeta para acompanhamento do corte de acordo com o greide projetado. Na hipótese de se encontrar interferências tais como raízes vigorosas ou rochas, estas deverão ser retiradas e o terreno deverá ser recomposto com terra de boa qualidade. Se o terreno apresentar percolação de água ou instabilidade de solo, o trecho deverá ser assentado em berço de concreto armado, o qual, se necessário, deverá ser apoiado em estacas ao longo do alinhamento da rede.

3) **Assentamento de tubos:**

Os tubos devem ser transportados e distribuídos ao longo da vala para se facilitar o trabalho de assentamento. O assentamento deve seguir o alinhamento estabelecido e a rede deverá ser testada quanto à vedação, em cada trecho, com teste de fumaça.

4) Reaterro / acabamento de pavimento:

O reaterro deverá ser feito em camadas. A primeira será feita até a altura de meia-seção do tubo cerâmico com apiloamento manual, para se garantir o preenchimento da parte inferior do tubo e o assentamento da rede no alinhamento de projeto. Segue-se o reaterro com compactação manual a cada camada de 30 cm, encerrando-se o aterro com a última camada excedendo por volta de 3 cm o nível do terreno natural, a fim de se absorver possíveis rebaixamentos provocados por infiltrações de águas pluviais. Nos trechos onde houver cobertura por capa asfáltica (no caso de ruas) ou outro material como mosaicos, cimentados, etc (no caso de passeios), o mesmo deverá ser recomposto no menor prazo possível, a fim de se evitar erosão causada por corredeiras localizadas de água de chuva.

5) Poço de inspeção:

Deverão ser feitos de tubos de concreto de 300mm assentados com argamassa de cimento e areia em base de concreto pré-fabricada, conforme padrão do DAEV, posicionada conforme características dos pontos de entrada e saída das tubulações. Os poços deverão ser recobertos com tampões de concreto assentados com argamassa e deverão ficar no mesmo nível em relação ao terreno natural.


6) Poço de visita:

Deverão ser feitos de alvenaria de um tijolo assentados e cobertos por laje de concreto armado, nivelada com a rua, conforme padrão do DAEV, com acesso através de tampão de ferro fundido de 600mm de diâmetro. A dimensão interna mínima do P.V. deverá ser de 1,0m.

Engº LUIZ HENRIQUE PARODI

CREA – 5060296121/D

Diretor de Projetos - DAEV

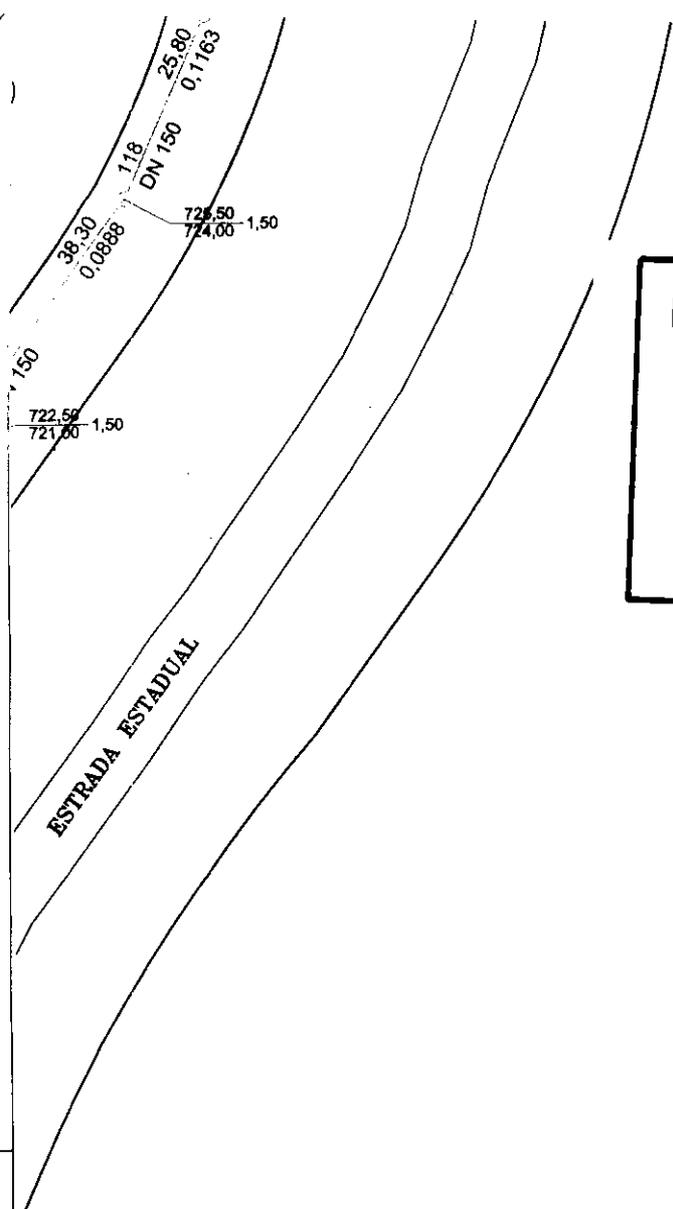

**Não foi possível digitalizar este mapa completo em razão de suas dimensões.
Para consulta-lo, dirija-se ao Dept. Legislativo da Câmara**

 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS		LOCAL		
		SÍTIOS DE RECREIO DOS CAFEZAIS		
ASSUNTO		LOCAL		
REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO		SÍTIOS DE RECREIO DOS CAFEZAIS		
DESENHO	CONF. DIRETOR DE PROJETOS	DATA	ESCALA	FOLHA
eng° L. H. Parodi	eng° L. H. Parodi	01/11/18	1 : 1.000	
VISTO DIRETOR D.P.P.O.	VISTO PRESIDENTE	ESC. PLOT.	ARQUIVO	01
eng° Ricardo R. Gardin	adv° Pedro I. Medeiros	10 = 10		