



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 891/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 22 de maio de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.163/19-CMV**

Vereador Luiz Mayr Neto

Processo administrativo nº 9.487/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Luiz Mayr Neto**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. A Municipalidade tem conhecimento de que a árvore localizada na Av. Dom Nery, n. 824, bairro Vila Embaré, está colocando em risco a segurança dos moradores daquela localidade?
2. Há possibilidade de supressão do exemplar arbóreo? Se sim, há previsão para remoção? Quando?
3. Se não, quais ações serão tomadas pela Municipalidade?
4. Há possibilidade de realizar vistoria e tomar as providências necessárias para assegurar a segurança dos moradores?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pela nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JUNIOR

Deputado Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 27/05/2019 14:31

Resposta nº 1 ao Requerimento nº 1163/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 1163/2019 Informações sobre remoção de árvore na Avenida Dom Nery, n.º 824, Vila Embaré.

Anexo: 03 folhas.

À

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nº PROTOCOLO
01155/2019




PREFEITURA DE VALINHOS

À

Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SOSP)

Em resposta ao requerimento nº 1163/2019 de autoria do Vereador Luiz Mayr Neto, informo:

1. *A Municipalidade tem conhecimento de que a árvore localizada na A. Dom Nery, n. 824, bairro Vila Embaré, está colocando em risco a segurança dos moradores daquela localidade?*
Conforme vistoria realizada em 15/05/2019, a Municipalidade tomou conhecimento da situação em questão e foi constatado que o referido exemplar arbóreo não oferece elevado risco para o local.
2. *Há possibilidade de supressão do exemplar arbóreo?*
Não. Conforme a lei municipal nº 3.868/2004 e avaliação deste departamento, não foi constatada justificativa técnica para proceder a remoção do referido exemplar arbóreo denominado ipê.
3. *Se não, quais ações serão tomadas pela Municipalidade?*
O exemplar arbóreo em questão necessita apenas de poda de adequação, cujo serviço será realizado conforme possibilidades deste departamento.
4. *Há possibilidade de realizar vistoria e tomar as providências necessárias para assegurar a segurança dos moradores?*
Foi realizada vistoria em 15/05/2019 onde não foi constatada justificativa técnica para proceder a remoção do exemplar arbóreo em questão, cabe proceder apenas poda de adequação.

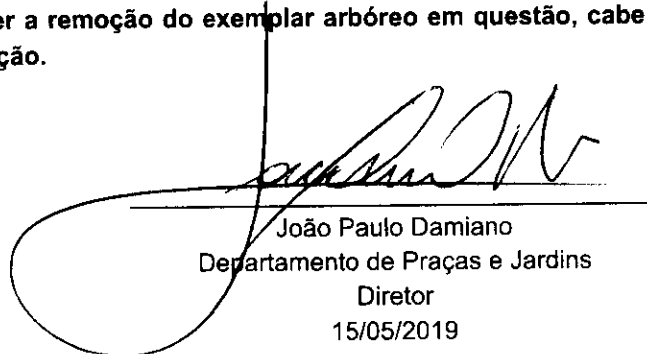


João Paulo Damiano
Departamento de Praças e Jardins
Diretor
15/05/2019

AO DEPTO TÉCNICO – LEGISLATIVO / GP

Encaminho o presente com as informações prestadas pela diretoria do DPJ / SOSP.

Segue para os devidos fins, dentro da sua área de atuação.

SOSP, em 15 de maio de 2019.

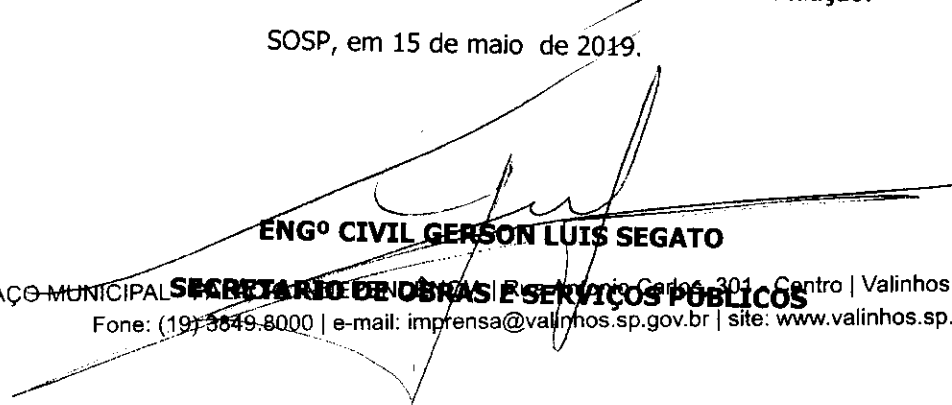

ENGº CIVIL GERSON LUIS SEGATO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Tipo de solicitação: Requerimento da Câmara Municipal

Serviço solicitado: Vistoria de árvore

Nº 1163/2019
Local de atendimento: Av. Dom Nery, 824, Vila Embaré.

Obs:
DADOS DA ANÁLISE
Data da vistoria: 15/05/2019

Nome Popular: ipê-rosa

Nome científico: *Handroanthus avellanadae*

Avaliação da copa	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Galhos interferindo na rede elétrica? () Ausente	(X) Ausente	(X) Rede Isolada	(X) Baixa Tensão			() Alta Tensão
Galhos secos (podres)? (X) Ausente	() < 5 cm	() 5 a 10 cm Ø	() 10 a 15 cm Ø	() 15 a 20 cm Ø	() > 20 cm Ø	() > 20 cm Ø
Galhos angulados (X) Ausente	() < 5 cm Ø	() 6 a 10 cm Ø	() 11 a 15 cm Ø	() 16 a 20 cm Ø	() > 20 cm Ø	() > 20 cm Ø
Galhos esguios (X) Ausente	() < 1 m	() 2 m	() 3 m	() 4 m	() > 4 m	() > 4 m
Lesões na casca de galhos da copa (X) Ausente	() P < ¼ Ø < 10 cm	() P > ¼ Ø < 10 cm	() P < ¼ Ø = 15 cm	() P > ¼ Ø = 15 cm	() P > ¼ Ø > 15 cm	() P > ¼ Ø > 15 cm
Fungos (X) Ausente						() Presente
Orifícios por Insetos Perfuradores (X) Ausente	() < 10%	() 10% a 20%	() 20% a 30%	() 30% a 40%	() > 50% Ø > 15 cm	() > 50% Ø > 15 cm
Erva-de-passarinho (X) Ausente	() < 10%	() 10% a 20%	() 20% a 30%	() 30% a 40%	() > 50%	() > 50%
Folhagem rala / Coloração / Quantidade e tamanho de folhas (X) Ausente	() < 10%	() 10% a 20%	() 20% a 30%	() 30% a 40%	() > 50%	() > 50%
Poda unilateral e drástica (X) Ausente					() < 50%	() > 50%

Avaliação do tronco	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Invasão da pista (Inclinação do tronco) (X) Não				() Sim		() > 70%
Cavidades (X) Ausente	() < 50%			() 50% a 70%		() > 70%
Lesões e aspecto da casca (X) Ausente	() P < 25%	() 25% a 50%	() 50% a 75%	() P > 75%		() > 50%
Orifícios de insetos (cupim) (X) Ausente	() < 10%	() 10% a 20%	() 20% a 30%	() 30% a 40%	() > 50%	() > 50%
Fungos (X) Ausente						() Presente
Cancro () Ausente	(X) A = 200 cm²	() 200 a 1000 cm²	() 1000 a 5000 cm²	() 5000 a 10000 cm²	() A > 50%	() A > 50%
Injúrias mecânicas (X) Ausente	() < 10%	() 10% a 20%	() 20% a 30%	() 30% a 40%	() > 50%	() > 50%

Avaliação da base do tronco	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Brotação epicórmica (X) Ausente	() Presente					
Lesões na base do tronco (X) Ausente	() P < 25%	() 25% a 50%	() 50% a 75%	() P > 75%		() > 70%
Cavidades na base do tronco (X) Ausente	() < 50%		() 50% a 70%			() Presente
Fungos (X) Ausente						() Presente
Raízes Adventícias aparentes (X) Ausente			() Presente			() > 50%
Injúrias mecânicas (X) Ausente	() < 10%	() 10% a 20%	() 20% a 30%	() 30% a 40%	() > 50%	() > 50%
Espaço permeável (Área livre)	() A > 1,5 m²		() 1 a 1,5 m²	() 0,5 a 1 m²	(X) Ausente	(X) Ausente
Neilóide () Presente						() Ausente
Raízes cortadas () Ausente	() 2 raízes		() + de 2 raízes (tronco)			() + de 2 raízes (base)

Avaliação do Índice de Risco de Queda	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Risco para rede elétrica () Ausente	() Rede Isolada	() Baixa Tensão				(X) Alta Tensão
Risco de efeito colateral	() Rua sem casas		() Rua residencial			(X) Rua movimentada

NOTA DO RISCO: () 0 a 5 () 6 a 10 (X) 11 a 15

☒ PODA ☐ REMOÇÃO

Avaliação Final
☒ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO

Plataforma?
☒ SIM ☐ NÃO

Prioridade
☐ URGENTE ☒ NÃO URGENTE

Justificativa:

Exemplar arbóreo apresenta bom estado fitossanitário, porém necessita de poda de adequação e de reparos no canteiro por não haver espaço permeável. Com a poda e reparo do canteiro a nota de risco reduzirá.

Observações:

A nota de risco final fica determinada através da somatória do maior valor de risco encontrado na avaliação das condições gerais por árvore, com a pontuação dos riscos de alvos (rede elétrica e efeitos colaterais). A nota de risco final de cada árvore variará, portanto, de 1 (pouco risco) a 15 (risco elevado).

Fotos
