



Ofício nº 1295/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 16 de setembro de 2020.

Ref.: **Requerimento nº 1524/20-CMV**

Vereador José Henrique Conti

Processo administrativo nº 13.753/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Henrique Conti**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. O DAEV (Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos) possui conhecimento do vazamento de esgoto advindo da tubulação (emissário de esgoto) no córrego Ribeirão dos Pinheiros, nas proximidades da Av. Brasil, Vila Santana?
2. Foi efetuado vistoria pelo departamento competente para identificar a causa do vazamento? Em caso positivo, o que consta do relatório?
3. De quanto em quanto tempo é realizado fiscalização e manutenção no conjunto de tubulações para evitar o extravasamento de esgoto?
4. Houve dano ambiental devido ao despejo? Se sim, de que forma se dará a recomposição? Quais medidas foram tomadas para minimizar o impacto ambiental?
5. A CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo foi notificada? Enviar cópia da notificação. Em caso negativo, por quais razões?
6. As obras de ampliação do emissário de esgoto e obra de recuperação e proteção das margens do Ribeirão Pinheiros estão paralisadas? Em caso afirmativo, por quais razões?
7. Há ação emergencial para resolução de problemas no emissário de esgoto?



PREFEITURA DE **VALINHOS**

8. É de conhecimento do departamento competente diversos pontos de erosão na encosta do córrego Ribeirão dos Pinheiros? Em sendo de conhecimento, quais medidas estão sendo tomadas para solucionar o problema?
9. Encaminhar a esta Casa de Leis, cópia do projeto executivo detalhado.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelo DAEV – Depto. de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR

Prefeito Municipal

Anexo: 04 folhas e 03 plantas.

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Fls. 1-2 do Ofício nº 188/2020 - PRES., de 14 de setembro de 2020.

Valinhos, 14 de setembro de 2020.

OFÍCIO Nº 188/2020 - PRES.

Ref.: C.I. nº 1592/2020-DTL/GP

Assunto: Requerimento nº 1.524/2020 - Vereador Henrique Conti

Senhor Diretor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada na C.I. em referência, prestar as informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme seguem:

1. O DAEV (Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos) possui conhecimento do vazamento de esgoto advindo da tubulação (emissário de esgoto) no córrego Ribeirão dos Pinheiros, nas proximidades da Av. Brasil, Vila Santana?

R: Sim.

2. Foi efetuado vistoria pelo departamento competente para identificar a causa do vazamento? Em caso positivo, o que consta do relatório?

R: Sim. Devido à chuva do final do mês de agosto, houve erosão e desbarrancamento da margem do Ribeirão Pinheiros e conseqüentemente o rompimento do emissário de esgotos no referido local.

3. De quanto em quanto tempo é realizada fiscalização e manutenção no conjunto de tubulações para evitar o extravasamento de esgoto?

R: Tanto as vistorias como as manutenções são efetuadas sob demanda, quando necessária, para resolução de eventuais problemas da rede.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

AUTARQUIA MUNICIPAL

4. Houve dano ambiental devido ao despejo? Se sim, de que forma se dará a recomposição? Quais medidas foram tomadas para minimizar o impacto ambiental?

R: Sim, qualquer despejo *in natura* de esgoto causa impacto ambiental no corpo receptor. Neste caso, o próprio corpo receptor autodepura o esgoto retornando os parâmetros às condições pré-existentes após determinado período. A medida tomada para minimizar os impactos foi a imediata reconstrução do emissário no prazo de 02 (dois) dias.

5. A CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo foi notificada? Enviar cópia da notificação. Em caso negativo, por quais razões?

R: Sim, segue cópia da notificação (e-mail) enviada à agência ambiental.

6. As obras de ampliação do emissário de esgoto e obra de recuperação e proteção das margens do Ribeirão Pinheiros estão paralisadas? Em caso afirmativo, por quais razões?

R: As obras estão aguardando o devido procedimento licitatório para serem iniciadas o mais rápido possível.

7. Há ação emergencial para resolução de problemas no emissário de esgoto?

R: Sim, foi feita a recomposição dos taludes e tanto o emissário existente quanto os taludes estão sendo protegidos por concreto para evitar novos desmoronamentos quando do aumento da vazão do Ribeirão Pinheiros.

8. É de conhecimento do departamento competente diversos pontos de erosão na encosta do córrego Ribeirão dos Pinheiros? Em sendo de conhecimento, quais medidas estão sendo tomadas para solucionar o problema?

R: Resposta prejudicada, por não ser de competência do DAEV. No entanto, informamos que no referido local do emissário há previsão de proteção da margem direita (sentido jusante) do Ribeirão Pinheiros com a



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

construção de gabião. Esta obra protegerá também o novo emissário de esgotos a ser construído.

9. Encaminhar a esta Casa de Leis, cópia do projeto executivo detalhado.

R: Segue projeto em anexo.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Eng^o RICARDO ROGÉRIO GARDIN
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

VANDERLEY BERTELI MARIO

Diretor do Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

NESTA

Assunto **EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO**
De marcos.neves <marcos.neves@daev.org.br>
Para Douglas Ribeiro Candeias <dcandeias@sp.gov.br>
Cópia Sidnei Reale <sidnei.reale@daev.org.br>
Data 2020-08-20 09:38



Bom dia,

Prezado Eng^o Douglas

Comunicamos o rompimento parcial da travessia de esgoto do emissário DN= 800 mm, situado na Av. Brasil, no leito do Ribeirão Pinheiros a montante do Ginásio de Esportes da Vila Santana, devido as chuvas ocorridas no início desta semana. Os trabalhos para recuperação da travessia envolvem a troca da tubulação e obras de contenção, necessitando de aquisição de materiais para realização, portanto, pedimos um prazo inicial de 30 (trinta) dias para finalização do serviço. Informo ainda que os trabalhos de limpeza e preparação do local serão iniciados no dia 24/08/2020.


obrigado.

--

Marcos Antonio Teixeira das Neves
Diretor da Divisão de Manutenção do Sistema de Esgoto
fone (19) 2122-4475
cel. (19) 99792-6706

marcos.neves@daev.org.br

Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos
Rua das Azaleias, 2.555 - Cecap - CEP 13273-450 - Valinhos- SP

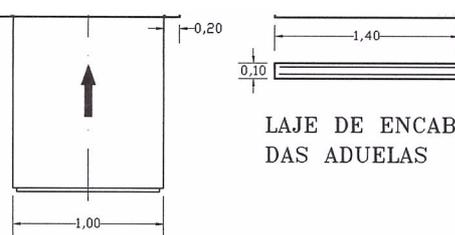

LAJE DE ENCABEÇAMENTO
DAS ADUELAS

PLANTA BAIXA
escala = 1:50

Seção Tipo da Drenagem

JOSÉ GUIRARDELLO

CANALETA DE DRENAGEM
A CANA D=0,40M


Não foi possível digitalizar este mapa completo em razão de suas dimensões. Para consultá-lo, dirija-se ao Dept. Legislativo da Câmara



CORTE E DETALHE DA DRENAGEM
escala = 1:50

Engº João Paulo Damiano
Diretor - DPOF


		DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS		
ASSUNTO PROJETO DE ESCORAMENTO DE EMISSÁRIO DE ESGOTOS DO RIBEIRÃO PINHEIROS – TRECHO DA RODOVIA FLÁVIO DE CARVALHO		LOCAL CÔRREGO INVERNADA		
DESENHO Engº L.H.PARODI	CONF. DIRETOR DE DIVISÃO Engº L.H.PARODI	DATA 10/02/20	ESCALA INDICADA	FOLHA
VISTO - DIRETOR D.P.F. Engº R.R.GARDIN	VISTO PRESIDENTE Engº R.R.GARDIN	ORIGINAL	ARQUIVO	01/03

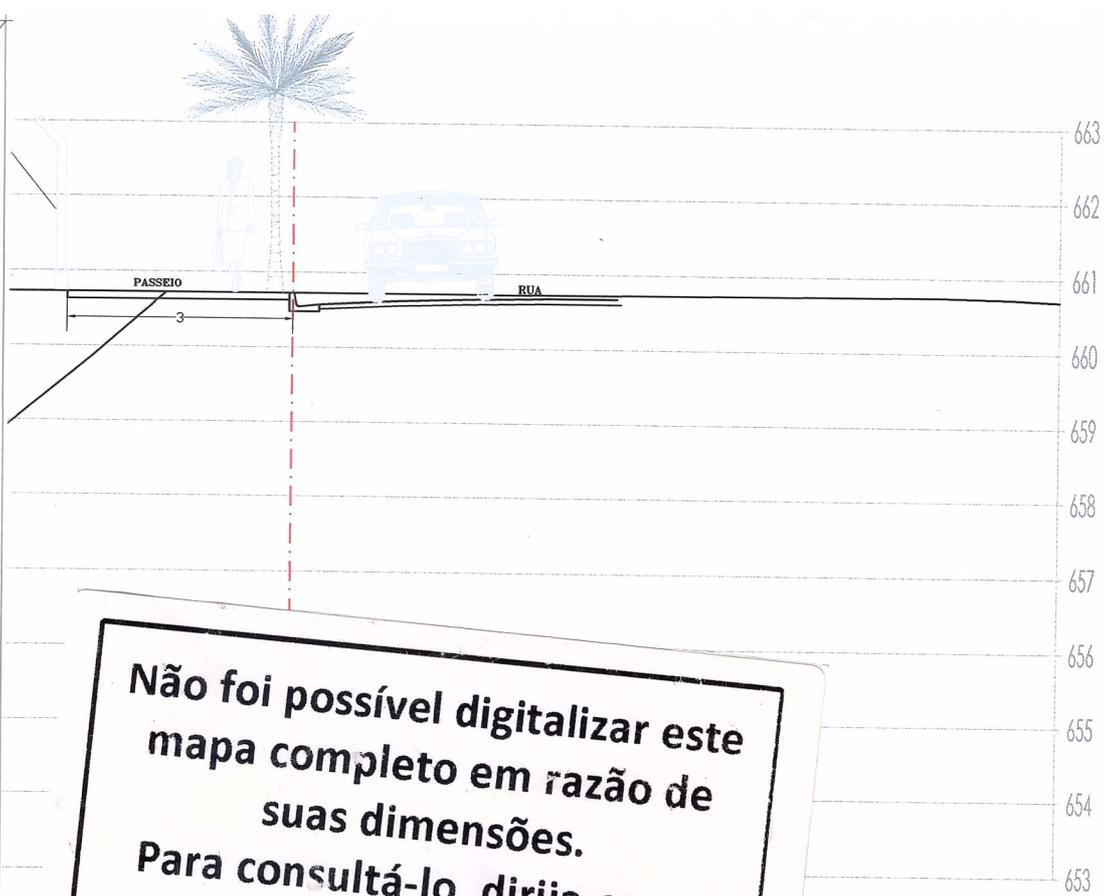

Não foi possível digitalizar este mapa completo em razão de suas dimensões. Para consultá-lo, dirija-se ao Dept. Legislativo da Câmara

Engº João Paulo Damiano
Diretor - DPOF

		DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS		
ASSUNTO PROJETO DE ESCORAMENTO DE EMISSÁRIO DE ESGOTOS DO RIBEIRÃO PINHEIROS - TRECHO DA RODOVIA FLÁVIO DE CARVALHO			LOCAL CÔRREGO INVERNADA	
DESENHO Engº L.H.PARODI	CONF. DIRETOR DE DIVISÃO Engº L.H.PARODI	DATA 10/02/20	ESCALA INDICADA	FOLHA 02/03
VISTO DIRETOR (D.P.P.) Engº R.R.GARDIN	VISTO PRESIDENTE Engº R.R.GARDIN	ORIGINAL	ARQUIVO	

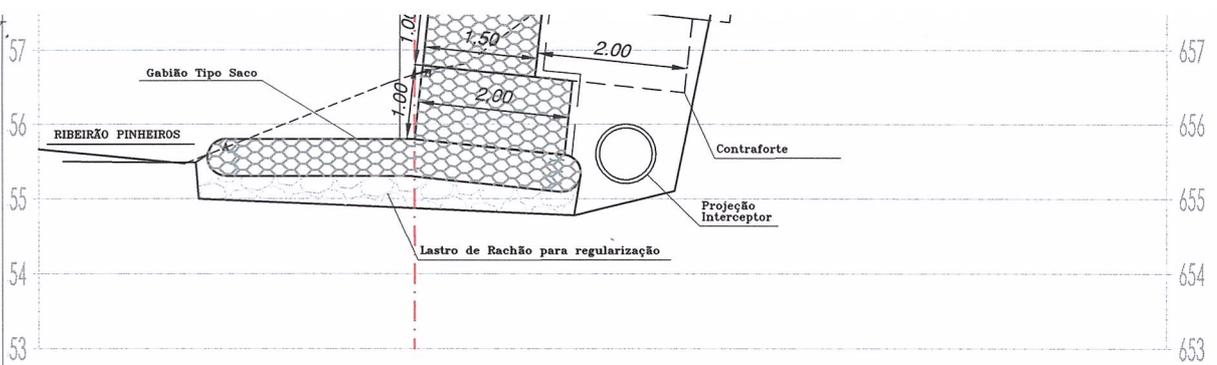

**Não foi possível digitalizar este
mapa completo em razão de
suas dimensões.
Para consultá-lo, dirija-se ao
Dept. Legislativo da Câmara**

Engº João Paulo Damiano
Diretor - DPOF

		DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS			
ASSUNTO PROJETO DE ESCORAMENTO DE EMISSÁRIO DE ESGOTOS DO RIBEIRÃO PINHEIROS – TRECHO DA RODOVIA FLÁVIO DE CARVALHO			LOCAL CÓRREGO INVERNADA		
DESENHO Engº L.H.PARODI	CONF. DIRETOR DE DIVISÃO Engº L.H.PARODI	DATA 10/02/20	ESCALA INDICADA	FOLHA 03/03	
VISTO DIRETOR - D.P.P. Engº R.R.GARDIN		VISTO PRESIDENTE Engº R.R.GARDIN	ORIGINAL	ARQUIVO	