



REQUERIMENTO N.º 1254/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 3549/16
Fls. 02
Resp. ~

Ementa: Informações acerca de possível vazamento de esgoto, localizado na Rua Clark.

**Senhor Presidente;
Nobres Vereadores:**

Considerando que há mais de 20 (vinte) dias está ocorrendo possível vazamento de esgoto na Rua Clark, em frente a empresa Vermeer.

O Vereador **José Henrique Conti** requer, nos termos regimentais após a aprovação em plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informação (ões):

O departamento competente está ciente do ocorrido?

Foi realizado denúncia pelo 156?

Quais providências estão sendo tomadas pela Municipalidade para sanar o problema?


Justificativa

Moradores da região que trafegam pelo local reclamam do mau cheiro e solicitam providências.

Valinhos, aos 05 de Agosto de 2016.


Dr. José Henrique Conti
Vereador – PV


Fotos Anexas.



C.M.V.
Proc. Nº 3339/16
F.S. — Coa —
Resr. — 17 —

CÂMARA MUN.C.PA. DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

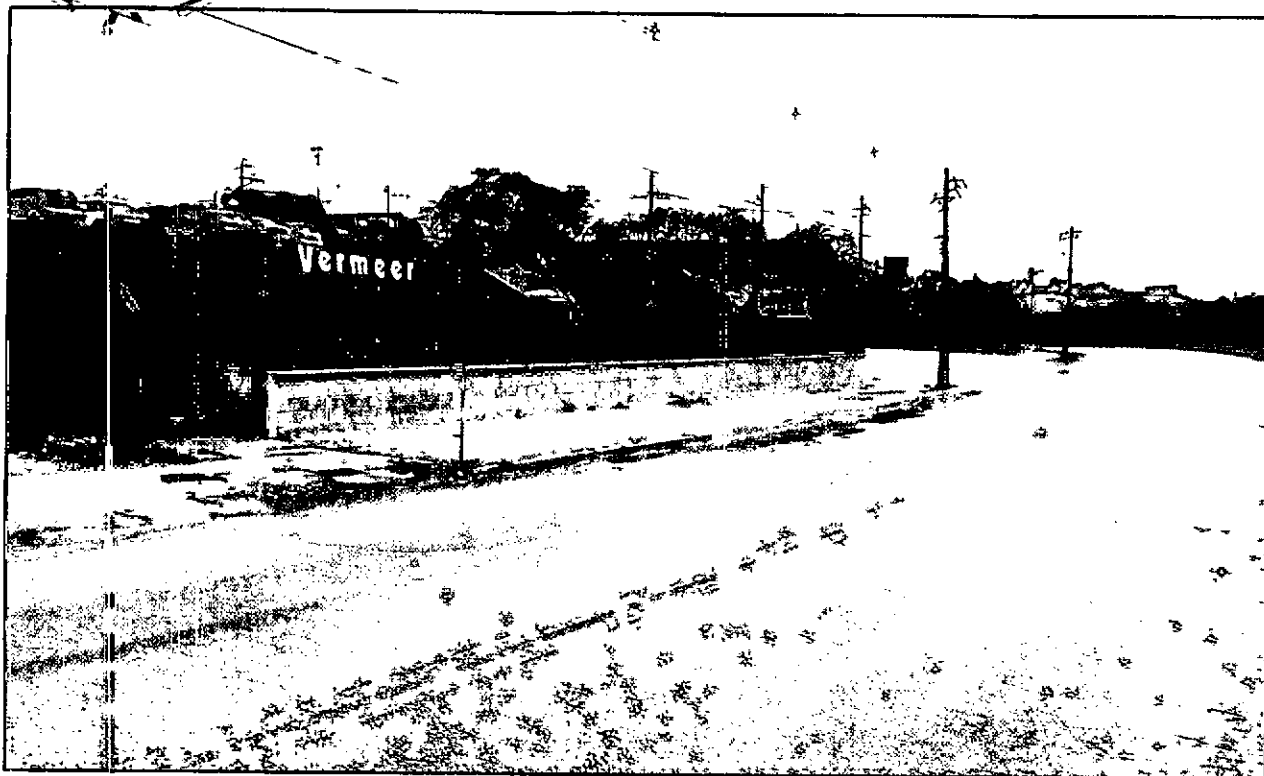



C.M.V.
Proc. Nº 3549/16
Fls. 03
Resp. V

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

