## Vista Frontal

1:100




Como colocar os Gabiões Caixa





## Seção Típica Contraforte

1:100

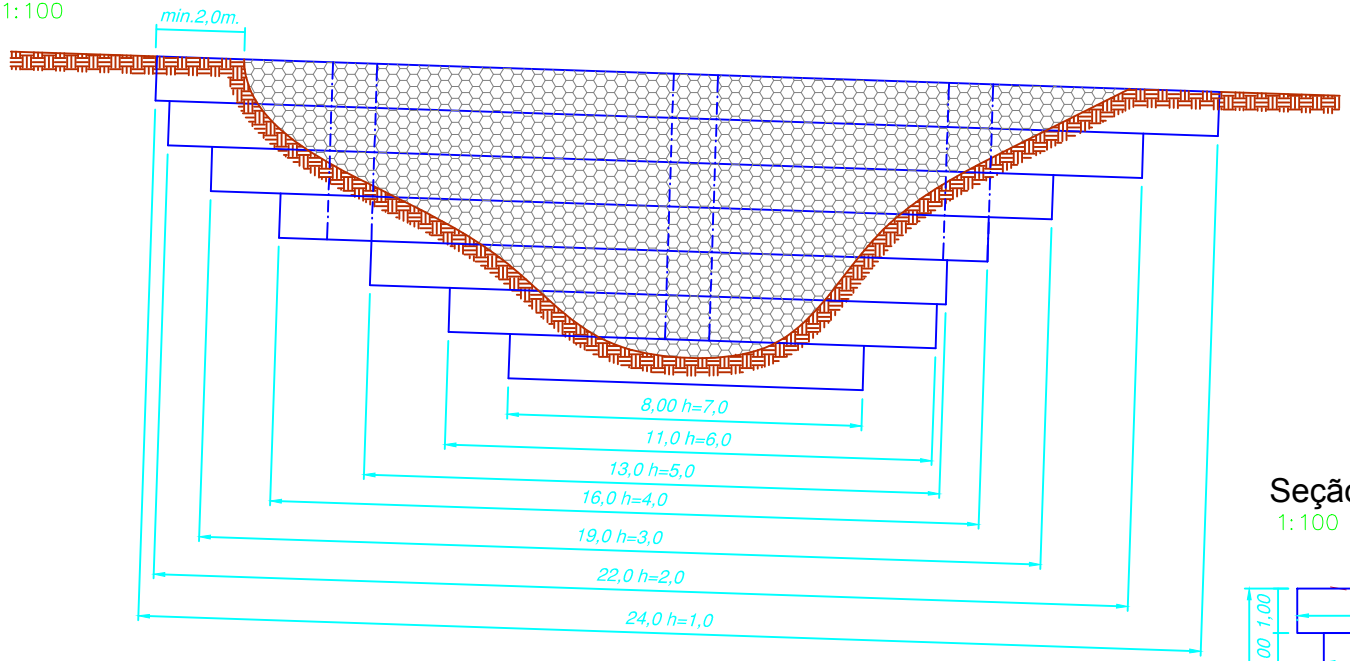


## Seção Típica H=7,0m.

1:100

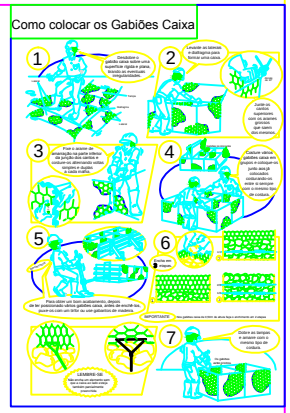


**NOTAS:**

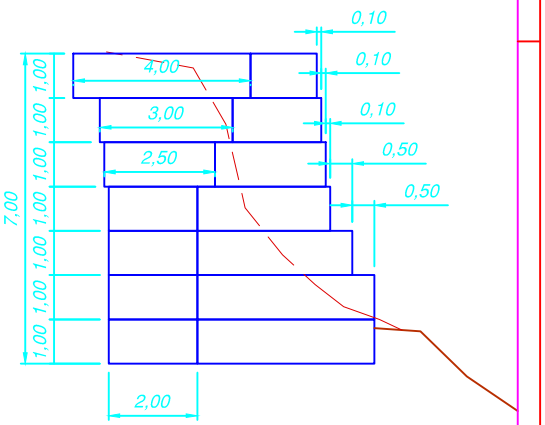1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO.

2. ATERRO COMPACTADO:
DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE MATERIAIS DE ADEQUADA TRABALHABILIDADE, PODENDO SER DE AREIAS ARGILOSAS, AREIAS ARGILO-SILTOSAS PROVENIENTES DAS ESCAVAÇÕES OBRIGATÓRIAS OU DE EMPRÉSTIMOS, SENDO DE NATUREZA ORGÂNICA, DE TURFAS OU DE FIBRAS E DE MATERIAL NÃO EXPANSIVEL. LANÇADO EM CAMADAS DE 0,30m DE ESPESSURA SOLTA, E COMPACTADO COM SOLO MECÂNICO OU SOLO PÉ DE CARNEIRO DE PESO=0 OU 80 TON/M², SENDO OS ENSAIOS DE 3 EM 3 A UNIDADE DEVERÁ ESTAR SITUADA ENTRE 95%-SR <h<mais=0%, SENDO SR, GRAU DE COMPACTAÇÃO E hot, UMIDADE ÓTIMA, REFERIDOS AO PROCTOR NORMAL.

3. EXECUTAR LASTRO COM BRITA 1" NA BASE DOS MUROS PARA REGULARIZAÇÃO DA ESCAVAÇÃO.
A A BRITA EXISTENTE A SER UTILIZADA DEVERÁ POSSUIR PERMEABILIDADE DE 3,2x10 cm/s E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERIOR A 100Kf/m.

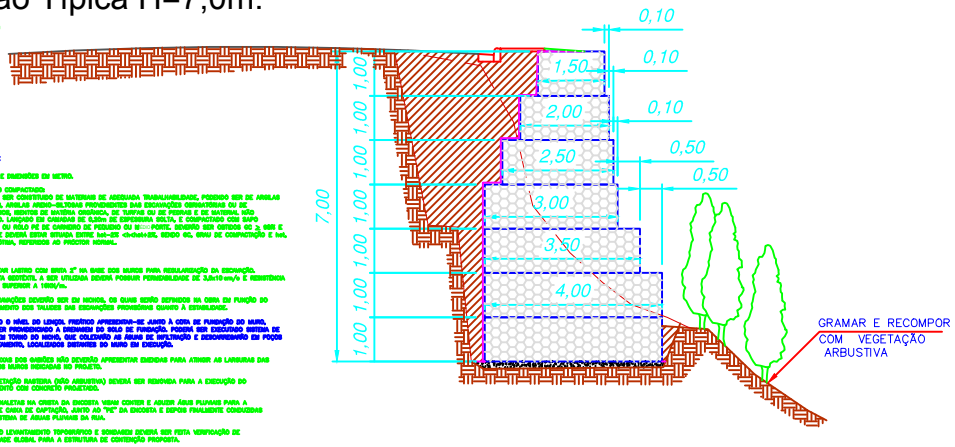5. AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO SER EM DEGRAUS, OS QUAIS SERÃO DEFINIDOS NA OBRA EM FUNÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS TALUDES DAS ESCAVAÇÕES PROVISÓRIAS QUANTO À ESTABILIDADE.

6. QUANDO O NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO APRESENTAR-SE ACIMA À COTA DE FUNDAÇÃO DO MURO, DEVERÁ SER PROVIDENCIADO A REBAIXAR DO NÍVEL DE FUNDAÇÃO, PODENDO SER EMPREGADO SISTEMA DE VALETAS EM TORNO DO MESMO, QUE COLETARÃO AS ÁGUAS DE INFILTRAÇÃO E DESCOMPRIMIRÃO EM POÇOS DE BOMBEAMENTO, LOCALIZADOS INTERNOS AO MURO DE ENCOSTA.

7. AS CRISTAS DOS GABIÕES NÃO DEVERÃO APRESENTAR EMENDAS PARA ATINGIR AS LARGURAS DAS BASES DOS MUROS INDICADAS NO PROJETO.

8. A VEGETAÇÃO RASTEIRA (GRAMA ARBUSTIVA) DEVERÁ SER REMOVIDA PARA A EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO COM CONCRETO PROJETADO.

9. AS CANALETAS NA CRISTA DA ENCOSTA VISAM COLETAR E ADUZIR ÁGUA PLUVIAIS PARA A DESCIDA E CAIXA DE CAPTAÇÃO, JUNTO AO "PÉ" DA ENCOSTA E DEPOIS FINALMENTE CONDUZIDAS ATÉ O SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA.

10. COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E SONDAGENS DEVERÁ SER FEITA VERIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE GLOBAL PARA A ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROPOSTA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SOSP
Departamento de Obras Públicas - DOP/SOSP

| | |
|---|---|
| ASSUNTO: | CONTENÇÃO ENCOSTA |
| TÍTULO: | PROJETO BÁSICO |

| | Responsável Técnico | Dir. do Depº de Obras | DATA | Secretário de Obras | REVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSINATURA | | | | | |
| LOCAL | R. Antônio Mussel com Rua Cinco | | | | Nº |
| BAIRRO | Bairro Monte Verde | | | | |
| ESCALA | Indicada | | | | DATA Maio/2017 |

COTeG A3–420 x 297