



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 1.164/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 02 de julho de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.557/19-CMV**
Vereador Alécio Maestro Cau
Processo administrativo nº 12.931/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, que versa sobre a ETE Capuava, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Existe projeto de desinfecção da ETE Capuava ?

Resposta: Segue na forma do anexo, informações disponibilizadas pela presidência do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer ao questionamento apresentado pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
01512/2019

Data/Hora Protocolo: 05/07/2019 09:54

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1557/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1557/2019 Informações sobre ETE-Capuava.



Anexo: 02 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)



Valinhos, 25 junho de 2019.

OFÍCIO Nº 200 – PRESIDÊNCIA – D.A.E.V.

*Referente.: C.I. Nº 1.438/2019"DTL/GP
REQUERIMENTO Nº 1.5572019 - VEREADOR ALÉCIO MAESTRO CAU*

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, prestar as informações aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil conforme segue:

1. Existe projeto da desinfecção da ETE Capuava?

A CETESB solicitou a execução do tanque de desinfecção na ETE Capuava em 2012 nas EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DA LICENÇA DE OPERAÇÃO.

Em 2017 foi executado o projeto básico, estrutural e sondagem do tanque de contato para desinfecção do efluente da ETE Capuava e enviado cópias para a CETESB e Ministério Público/ GAEMA/PCJ-Campinas.

Entretanto a partir do retrofit a ser implantado na ETE Capuava com a tecnologia MBR – Membrane Biological Reactor utilizando ultrafiltração com porosidade de 0,04 µm além da elevada remoção de material particulado (sólidos em geral bem como DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio) por se tratar de uma barreira física ocorre também a remoção de organismos, tais como, bactérias, protozoários, parte dos vírus, eliminando a necessidade de tanque de contato/desinfecção com composto a base de cloro ou mesmo outras tecnologias, dentre elas, ultra violeta por exemplo.




DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

O prazo para execução é a partir da assinatura do TAC - IC nº14.1097.0000003/2016-3 (19/12/2018), 36 (trinta e seis) meses a otimização da ETE CAPUAVA para adequação, adaptação e ampliação do sistema de tratamento e lançamento final de esgotos de Valinhos.

Sendo o que se apresenta para o momento, submeto as questões expostas a sua elevada consideração.

Atenciosamente,

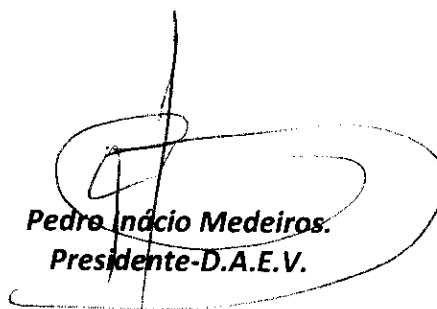

Pedro Inácio Medeiros.
Presidente-D.A.E.V.

Dr. Vanderley Berteli Mario
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de Valinhos.
NESTA.