



C.M.V.  
Proc. Nº 2221/21  
Fls. 01  
Recp. 0

# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO Nº 4035/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente

**Ementa:** Substituição do piso tátil na UBS Jardim Imperial

**INDICAMOS** a Excelentíssima Prefeita Municipal de Valinhos, Senhora Lucimara Godoy Vilas Boas, obedecendo aos termos regimentais vigentes, dentro das formalidades legais e ouvido o esclarecido Plenário, que proceda a estudos e tome as legais e cabíveis providências, objetivando-se a **substituição do piso tátil na UBS Jardim Imperial.**

Justifica-se a presente indicação, devido péssimo estado em que se encontra o piso tátil da Unidade Básica acima mencionada.


O piso tátil é de extrema importância para a acessibilidade e para uma sociedade mais inclusiva, o piso tátil fornece sinalização adequada para deficientes visuais, por isso é necessário à substituição do mesmo, além de estarem instalados em uma Unidade Básica de Saúde eles necessitam estar em bom estado, só assim será eficaz ao que realmente é proposto.


Anexo, foto.



C.M.V.  
Proc. Nº 2221, 21  
Fls. 07  
Rubrica: [Signature]

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO

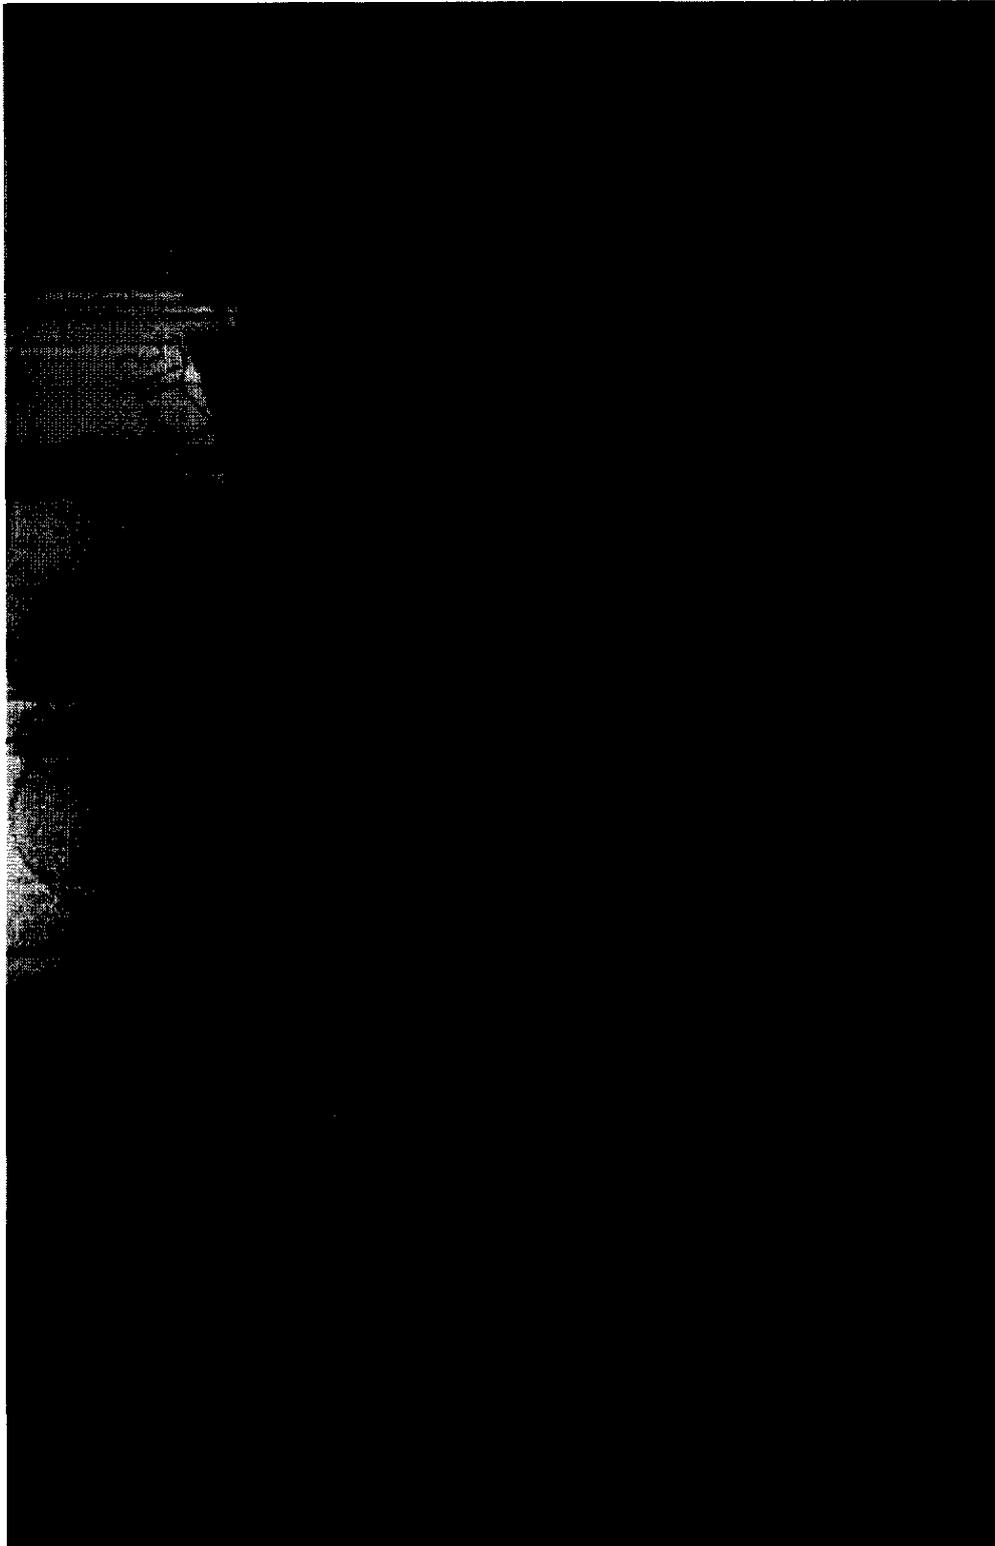



C.M.V.  
Proc. Nº 2021, 21  
Fls. 03  
Ass. \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO

Diante do exposto, solicitamos a Senhora Prefeita Municipal, que estude com atenção esta nossa proposição e que na medida do possível procure atendê-la.

Valinhos 07 de maio de 2021



**FÁBIO DAMASCENO**

Vereador