



Resposta ao Requerimento nº 409/2023

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações acerca de manutenção da piscina do Parque Municipal.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 18 de abril de 2023.


LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

CI nº: **148/2023 - SEL**

Da – **Secretaria de Esportes e Lazer.**

Para – **Secretaria de Governo**

Assunto – Resposta CI nº 442/2023 – DAI/SG

A **Secretaria de Esporte e Lazer**, em respeito ao Requerimento de nº **409/2023** da ilustre vereador Mônica Morandi, por seu secretário abaixo assinado responde ao questionamento:

1 - Justin e Maian Ltda EPP;

2 – Piscina Jardim Paraíso Processo de Compras 98/2020 e Piscina Parque Municipal Processo de Compras 122/2021, ambos disponíveis na SL e portal de prefeitura;

3 – Mensal, conforme contrato;

4 – Anexo Relatório análises referente a Piscinas Jardim Paraíso e Parque Municipal , emitido pela empresa;

5 – Idem item 4;

6 – Reparo e substituição referente a controle de água é de responsabilidade da empresa contratada;

7 – Não se aplica.

Valinhos, 05 de abril 2.023.

Ricardo Wagner Sales do Vale
Respondendo pela Secretaria de
Esportes e Lazer



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 27003553

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	01/02/2023 às 07:00:00	Adiantamento	00:11
Chegada	01/02/2023 às 06:57	Saída	01/02/2023 às 07:14
Check-In	01/02/2023 às 06:48 38 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	01/02/2023 às 07:13 51 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:24:31
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	01/02/2023 às 06:27		
Duração do deslocamento	00:20:31		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$4,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO FILTRO

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

29.7

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 27078136

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	03/02/2023 às 07:30:00	Adiantamento	00:05
Chegada	03/02/2023 às 07:46	Saída	03/02/2023 às 07:51
Check-In	03/02/2023 às 07:24 29 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	03/02/2023 às 07:49 912 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:25:14
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada. Retirado 1 motor para manutenção		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	03/02/2023 às 06:58		
Duração do deslocamento	00:25:54		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$2,00

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$13,00

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

CONFERIDO TEMPERATURA DA PISCINA

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

30.0

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 27144668

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	06/02/2023 às 13:00:00	Atraso	00:19
Chegada	06/02/2023 às 13:42	Saída	06/02/2023 às 14:50
Check-In	06/02/2023 às 13:19 25 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	06/02/2023 às 13:41 34 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:22:29
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada. Trocado injetora.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	06/02/2023 às 12:23		
Duração do deslocamento	00:55:34		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$5,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$2,00

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

CONFERIDO TEMPERATURA DA PISCINA, LAVADO FILTRO


Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

30.2

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

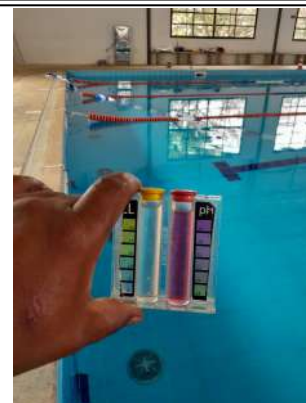Fotos

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 27261511

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	10/02/2023 às 06:40:00	Adiantamento	00:18
Chegada	10/02/2023 às 06:38	Saída	10/02/2023 às 09:40
Check-In	10/02/2023 às 06:21 29 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	10/02/2023 às 08:42 43 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	02:20:32
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada. Devolvido motor (Álvaro). Adicionado 800g de sulfato de alumínio.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	10/02/2023 às 06:02		
Duração do deslocamento	00:19:19		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$5,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

6

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO CESTO DE PRÉ FILTRO, LAVADO FILTRO, PASSADO ASPIRADOR, PASSADO PENEIRA

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

29.8

alfa.modernizacoes@gmail.com


Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Fotos





Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 27374220

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	14/02/2023 às 16:20:00	Adiantamento	00:08
Chegada	14/02/2023 às 16:12	Saída	
Check-In	14/02/2023 às 16:11 12 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	14/02/2023 às 16:35 35 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:24:23
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	14/02/2023 às 16:07		
Duração do deslocamento	00:04:04		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$3,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

CONFERIDO TEMPERATURA DA PISCINA, LAVADO FILTRO

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

29.9

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 27417376

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	16/02/2023 às 05:15:00	Adiantamento	00:17
Chegada	16/02/2023 às 04:57	Saída	16/02/2023 às 05:49
Check-In	16/02/2023 às 04:57 18 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	16/02/2023 às 05:39 62 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:42:04
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada. Adicionado: 1kg de sulfato de alumínio. 2 litros de redutor de ph.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	16/02/2023 às 04:40		
Duração do deslocamento	00:16:31		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$6,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

8

CORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

CONFERIDO TEMPERATURA DA PISCINA, LAVADO FILTRO

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

29.7

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 27529183

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	21/02/2023 às 18:20:00	Adiantamento	00:06
Chegada	21/02/2023 às 18:21	Saída	
Check-In	21/02/2023 às 18:13 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	21/02/2023 às 18:44 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:30:47
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada. Adicionado 2kg de sulfato de alumínio.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	21/02/2023 às 18:02		
Duração do deslocamento	00:11:18		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$5,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$2,00

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

CONFERIDO TEMPERATURA DA PISCINA, LAVADO FILTRO

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero


29.7

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos

Fotos

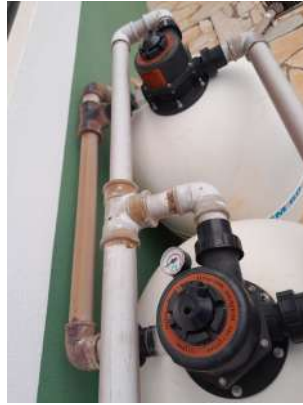

Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 27605746

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	24/02/2023 às 05:30:00	Adiantamento	00:11
Chegada	24/02/2023 às 04:06	Saída	
Check-In	24/02/2023 às 05:18 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	24/02/2023 às 07:15 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada automaticamente	Duração	00:48:27
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada. Adicionado 5 litros de redutor de ph.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	24/02/2023 às 04:54		
Duração do deslocamento	00:23:47		

Pausas

Início	Fim	Tempo	Justificativa/Motivo
24/02/2023 05:46:27	24/02/2023 06:54:59	01:08:32	Fazer outra piscina.
Total:		01:08:32	

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$3,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

8

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO CESTO DE PRÉ FILTRO, LAVADO FILTRO, PASSADO ASPIRADOR, PASSADO PENEIRA

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero


29.2

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos

Fotos

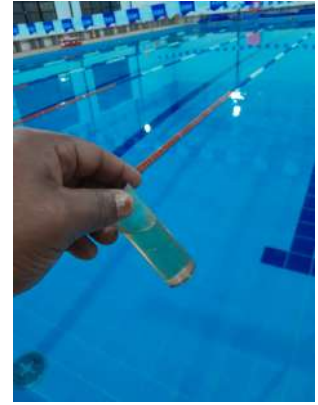

Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 27663882

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	28/02/2023 às 11:20:00	Atraso	00:11
Chegada	28/02/2023 às 11:44	Saída	
Check-In	28/02/2023 às 11:31 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	28/02/2023 às 12:01 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:30:53
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	28/02/2023 às 10:45		
Duração do deslocamento	00:45:27		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$5,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$1,50

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

R\$0,30

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO FILTRO

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

29.5

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 26234623

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	02/01/2023 às 10:15:00	Atraso	00:02
Chegada	02/01/2023 às 10:49	Saída	02/01/2023 às 11:12
Check-In	02/01/2023 às 10:17 25 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	02/01/2023 às 10:51 35 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:33:33
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	02/01/2023 às 09:39		
Duração do deslocamento	00:37:56		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$2,00

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO CESTO DE PRÉ FILTRO, LAVADO FILTRO

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

0

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 26320384

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Gabriel	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	04/01/2023 às 14:30:00	Atraso	00:05
Chegada	04/01/2023 às 14:43	Saída	04/01/2023 às 14:48
Check-In	04/01/2023 às 14:35 42 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	04/01/2023 às 14:46 740 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:10:55
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	04/01/2023 às 14:19		
Duração do deslocamento	00:15:53		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$1,50

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

CONFERIDO TEMPERATURA DA PISCINA

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

28.6

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 26417352

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Gabriel	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	09/01/2023 às 15:58:24	Atraso	00:00
Chegada		Saída	
Check-In	09/01/2023 às 15:58 10640 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	09/01/2023 às 16:00 10634 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada automaticamente	Duração	00:01:56
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	às		
Duração do deslocamento			

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$3,00

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

NENHUMA DAS ALTERNATIVAS FORAM NECESSÁRIAS

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

28.8

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 26701448

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	20/01/2023 às 11:00:00	Adiantamento	00:04
Chegada	20/01/2023 às 13:50	Saída	20/01/2023 às 16:05
Check-In	20/01/2023 às 10:55 38 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	20/01/2023 às 13:50 6 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	02:19:07
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água.		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	20/01/2023 às 10:35		
Duração do deslocamento	00:20:01		

Pausas

Início	Fim	Tempo	Justificativa/Motivo
20/01/2023 13:14:31	20/01/2023 13:50:28	00:35:57	Almoço
Total:		00:35:57	

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

COLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$4,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

3

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$1,00

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$10,00

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO CESTO DE PRÉ FILTRO, LAVADO FILTRO, LIMPADO BORDA, PASSADO ASPIRADOR

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero


29.2

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos

Fotos

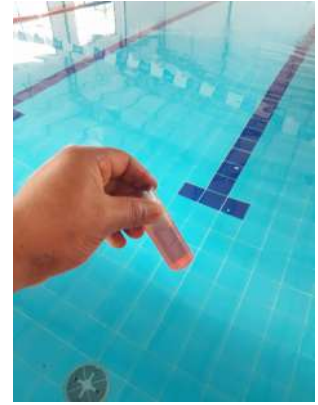

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 26800625

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	25/01/2023 às 07:50:00	Atraso	00:04
Chegada	25/01/2023 às 07:54	Saída	25/01/2023 às 08:47
Check-In	25/01/2023 às 07:54 22 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	25/01/2023 às 08:13 33 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:19:41
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	25/01/2023 às 07:14		
Duração do deslocamento	00:39:49		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$4,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$1,00

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

CONFERIDO TEMPERATURA DA PISCINA

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

29.8

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PRAÇA DA JUVENTUDE

Tarefa 26922354

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	esportes@valinhos.sp.gov.br
Falar Com		Telefone	
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	28/01/2023 às 12:10:00	Atraso	00:08
Chegada		Saída	
Check-In	28/01/2023 às 12:18 27 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	28/01/2023 às 12:22 363 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:04:34
Km informado	0 Km		
Endereço	PRAÇA DA JUVENTUDE - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	28/01/2023 às 11:50		
Duração do deslocamento	00:27:45		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$3,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$1,00

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

NENHUMA DAS ALTERNATIVAS FORAM NECESSÁRIAS

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

0


alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos

Fotos




Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário - Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 27003567

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	01/02/2023 às 07:40:00	Adiantamento	00:08
Chegada	01/02/2023 às 07:31	Saída	01/02/2023 às 09:03
Check-In	01/02/2023 às 07:31 51 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	01/02/2023 às 08:08 75 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:36:44
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	01/02/2023 às 07:13		
Duração do deslocamento	00:18:18		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$0,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$1,40

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO FILTRO

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

0

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Fotos



Assinado por: Não Encontrado.



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 27079010

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	03/02/2023 às 08:10:00	Atraso	00:08
Chegada	03/02/2023 às 08:46	Saída	03/02/2023 às 09:12
Check-In	03/02/2023 às 08:18 27 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	03/02/2023 às 08:45 61 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:27:14
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada. Piscina retornando areia, deixado filtros externo branco desligado para teste. Cloro utilizado hipoclorito.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	03/02/2023 às 07:50		
Duração do deslocamento	00:27:05		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$6,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

8

CORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$13,00

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

NENHUMA DAS ALTERNATIVAS FORAM NECESSÁRIAS

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

0

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário - Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 27162073

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	07/02/2023 às 07:30:00	Adiantamento	00:08
Chegada	07/02/2023 às 08:22	Saída	07/02/2023 às 10:44
Check-In	07/02/2023 às 07:21 60 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	07/02/2023 às 10:27 74 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	03:06:41
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada. Identificado filtro retornando areia. Retirado 2 motores para manutenção. Deslocado 1 motor para filtros de aquecimento.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	07/02/2023 às 07:10		
Duração do deslocamento	00:10:50		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$5,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

8

CORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO CESTO DE PRÉ FILTRO, LAVADO FILTRO, PASSADO ASPIRADOR, PASSADO ESCOVA, PASSADO PENEIRA

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

31.2

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648


Fotos



Fotos



Fotos

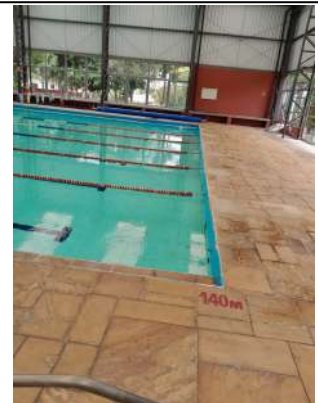

Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário - Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 27249412

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	09/02/2023 às 13:20:00	Adiantamento	00:05
Chegada		Saída	
Check-In	09/02/2023 às 13:14 32 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	09/02/2023 às 15:17 5956 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	02:03:01
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada. Adicionado 600g de sulfato de alumínio		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	09/02/2023 às 12:51		
Duração do deslocamento	00:23:07		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$2,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO CESTO DE PRÉ FILTRO, LAVADO FILTRO, PASSADO ASPIRADOR, PASSADO PENEIRA

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero


31.8

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos

Fotos

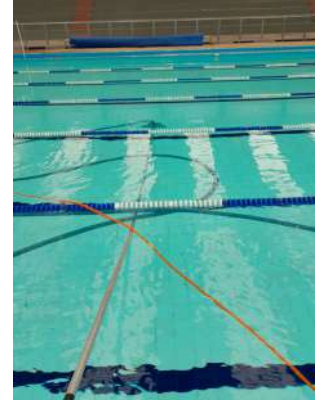

Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 27371386

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	14/02/2023 às 15:10:00	Atraso	00:42
Chegada		Saída	
Check-In	14/02/2023 às 15:52 24 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	14/02/2023 às 16:03 1975 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:11:03
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	14/02/2023 às 14:58		
Duração do deslocamento	00:54:26		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$6,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

CONFERIDO TEMPERATURA DA PISCINA, LAVADO FILTRO


Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

31.1

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

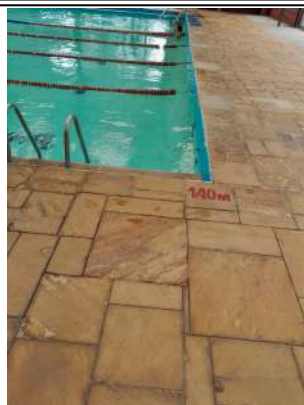Fotos

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 27417377

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	16/02/2023 às 06:20:00	Adiantamento	00:30
Chegada	16/02/2023 às 05:49	Saída	16/02/2023 às 09:05
Check-In	16/02/2023 às 05:49 72 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	16/02/2023 às 06:45 195 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:56:46
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada. Adicionado: 1kg de sulfato de alumínio. 2litros de redutor de ph. Devolvido 1 motor (Álvaro).		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	16/02/2023 às 05:39		
Duração do deslocamento	00:09:42		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$3,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

8

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

CONFERIDO TEMPERATURA DA PISCINA, LAVADO FILTRO

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero



31.1

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos

Fotos

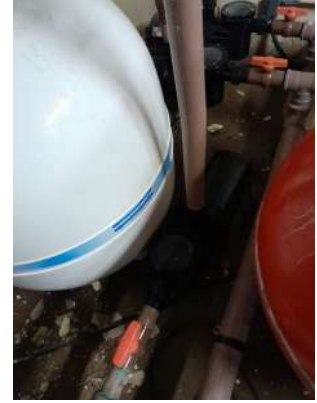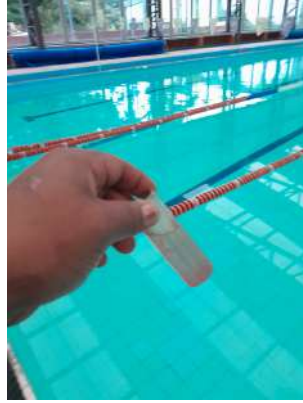

Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 27527432

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	21/02/2023 às 15:20:00	Atraso	00:17
Chegada		Saída	
Check-In	21/02/2023 às 15:37 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	21/02/2023 às 18:01 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	02:23:50
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada. Adicionado 2kg de sulfato de alumínio.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	21/02/2023 às 15:08		
Duração do deslocamento	00:28:58		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$4,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$0,40

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO CESTO DE PRÉ FILTRO, LAVADO FILTRO, PASSADO ASPIRADOR, PASSADO PENEIRA

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero


30.7

alfa.modernizacoes@gmail.com


Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos

Fotos

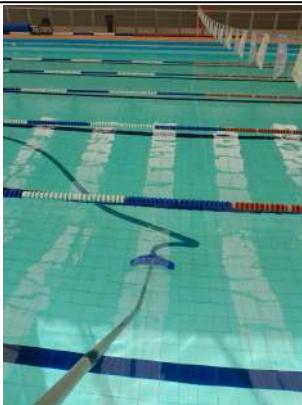

Fotos

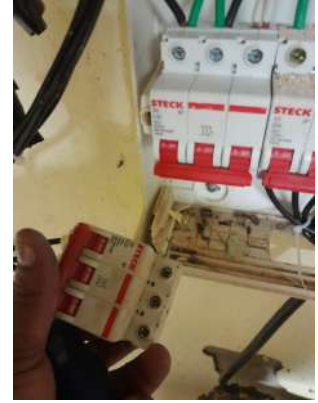

Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 27605747

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	24/02/2023 às 06:20:00	Adiantamento	00:22
Chegada	24/02/2023 às 04:06	Saída	
Check-In	24/02/2023 às 05:57 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	24/02/2023 às 06:37 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada automaticamente	Duração	00:40:30
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada. Adicionado 5 litros de redutor de ph.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	24/02/2023 às 05:46		
Duração do deslocamento	00:10:34		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$3,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

10

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

CONFERIDO TEMPERATURA DA PISCINA, LAVADO FILTRO, PASSADO PENEIRA

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

31.3

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário - Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 27606912

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	25/02/2023 às 09:50:00	Adiantamento	00:21
Chegada	25/02/2023 às 08:55	Saída	
Check-In	25/02/2023 às 09:28 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	25/02/2023 às 09:56 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:28:03
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	25/02/2023 às 08:57		
Duração do deslocamento	00:30:34		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

NENHUMA DAS ALTERNATIVAS FORAM NECESSÁRIAS

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

31.7

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário - Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 27616719

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	27/02/2023 às 06:10:00	Adiantamento	00:10
Chegada	27/02/2023 às 06:00	Saída	
Check-In	27/02/2023 às 05:59 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	27/02/2023 às 06:16 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:16:59
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	27/02/2023 às 05:35		
Duração do deslocamento	00:23:17		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$3,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

CONFERIDO TEMPERATURA DA PISCINA


Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

32.5

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

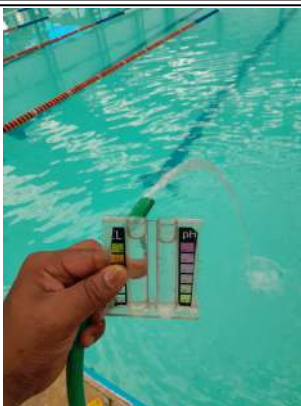Fotos

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário - Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 27667610

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	28/02/2023 às 12:30:00	Adiantamento	00:07
Chegada	28/02/2023 às 12:11	Saída	
Check-In	28/02/2023 às 12:22 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	28/02/2023 às 13:32 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	01:09:42
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	28/02/2023 às 12:02		
Duração do deslocamento	00:20:04		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

R\$1,00

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO CESTO DE PRÉ FILTRO, LAVADO FILTRO

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

31.5

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 27677507

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Data	28/02/2023 às 16:45:00	Adiantamento	00:10
Chegada	28/02/2023 às 16:50	Saída	
Check-In	28/02/2023 às 16:34 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	28/02/2023 às 17:05 -1 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:30:50
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Encanamento vazando		
Relato Usuário	Encanamento descolado.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	28/02/2023 às 16:20		
Duração do deslocamento	00:14:02		

Questionário: MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

ALFA Modernizações.

QUAL O MOTIVO DA MANUTENÇÃO?

MANUTENÇÃO CORRETIVA

QUAL(IS) O(S) PROBLEMA(S) ENCONTRADO(S)?

REDE HIDRÁULICA COM PROBLEMAS (VAZAMENTO, DESCOLADO, QUEBRADO OU

INTERROMPIDO)

ALFA Modernizações
Adriano Bertuqui - Gerente Operacional
(19) 9989.42648
alfa.modernizacoes@gmail.com

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário - Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 26239158

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	02/01/2023 às 11:10:00	Adiantamento	00:05
Chegada	02/01/2023 às 11:12	Saída	
Check-In	02/01/2023 às 11:04 55 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	02/01/2023 às 11:26 120 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:21:44
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	02/01/2023 às 10:52		
Duração do deslocamento	00:12:41		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$2,00

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$13,00

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO FILTRO

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

0

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário - Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 26317170

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Gabriel	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	04/01/2023 às 13:50:00	Atraso	00:13
Chegada		Saída	
Check-In	04/01/2023 às 14:03 59 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	04/01/2023 às 14:18 20 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:14:52
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	04/01/2023 às 13:44		
Duração do deslocamento	00:19:30		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$2,60

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

CONFERIDO TEMPERATURA DA PISCINA

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

30.7


alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Fotos

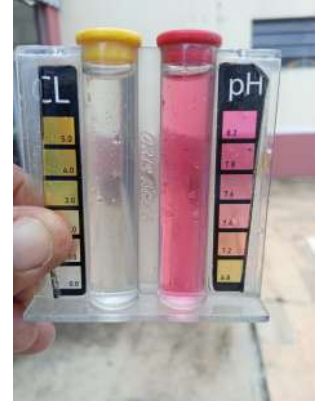

Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário - Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 26417353

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Gabriel	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	09/01/2023 às 16:00:57	Atraso	00:00
Chegada		Saída	
Check-In	09/01/2023 às 16:01 7647 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	09/01/2023 às 16:04 7648 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada automaticamente	Duração	00:02:46
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	às		
Duração do deslocamento			

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$2,00

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO FILTRO


Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

28.8

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

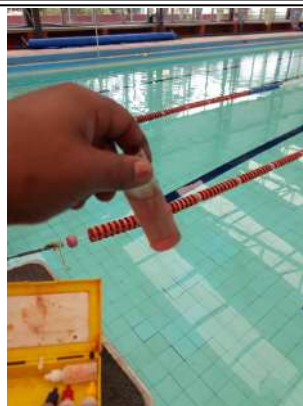Fotos

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário - Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 26692736

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	20/01/2023 às 07:20:00	Adiantamento	00:09
Chegada	20/01/2023 às 07:31	Saída	20/01/2023 às 13:50
Check-In	20/01/2023 às 07:10 39 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	20/01/2023 às 10:34 48 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	03:23:38
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada. Tubulação externa da casa de máquina entupido, desentupido o mesmo.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	20/01/2023 às 06:51		
Duração do deslocamento	00:19:02		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$4,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

6

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$1,00

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$15,00

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$0,20

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

LAVADO CESTO DE PRÉ FILTRO, LAVADO FILTRO, PASSADO ASPIRADOR

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

30.9


alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Fotos

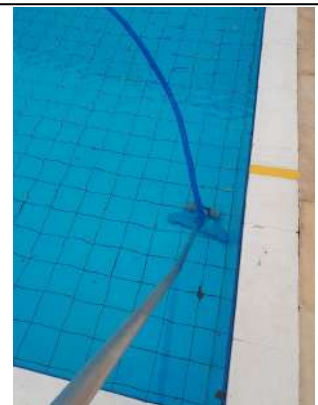

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário -
Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 26811316

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	25/01/2023 às 08:30:00	Atraso	00:07
Chegada	25/01/2023 às 08:47	Saída	25/01/2023 às 15:32
Check-In	25/01/2023 às 08:37 20 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	25/01/2023 às 08:49 76 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:12:06
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	25/01/2023 às 08:14		
Duração do deslocamento	00:22:34		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$5,00

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

CONFERIDO TEMPERATURA DA PISCINA

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

30.7

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos

Fotos



Assinado por: Não Encontrado



Relatório de tarefas

ALFA Modernizações

Telefone: 1998326-0084

CNPJ: 04.030.161/0001-89

Email: alfa.modernizacoes@gmail.com

Endereço: Rua Reinaldo Laubeistain, 664 - IV Centenário - Campinas/SP

VALINHOS - PARQUE MUNICIPAL

Tarefa 26922042

Informações do cliente

CPF/CNPJ	45.787.678/0001-02	E-mail	
Falar Com	SEC. DE ESPORTES	Telefone	1938295030
Observação			

Informações da atividade

Responsável	ALFA Danilo	Tipo Tarefa	TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA
Data	28/01/2023 às 11:40:00	Atraso	00:08
Chegada	28/01/2023 às 11:49	Saída	28/01/2023 às 12:23
Check-In	28/01/2023 às 11:48 32 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	Check-Out	28/01/2023 às 11:49 45 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	Duração	00:01:40
Km informado	0 Km		
Endereço	PARQUE MUNICIPAL - VALINHOS		
Orientação	Tratamento físico e químico da água		
Relato Usuário	Piscina tratada.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento	28/01/2023 às 11:15		
Duração do deslocamento	00:32:44		

Questionário: PISCINA - TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA ÁGUA

CLORO ADICIONADO NO TAMBOR DA INJETORA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

QUAL O VALOR DE PULSO DEIXADO NA INJETORA?

Qual o valor em %

CLORO GRANULADO ADICIONADO NA PISCINA?

0,0 0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

HIPOCLORITO GRANULADO?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

CLORO PASTILHA?

A quantidade deve estar em número (quantidade) de pastilhas

PAC (clarificante)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

BICABORNATO (elevador de alcalinidade)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

BARRILHA LEVE (elevador de pH)?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

ALGICIDA (choque ou manutenção)?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

SULFATO DE COBRE?

0,01 = 10gr 0,10 = 100gr 1,00 = 1kg

R\$1,00

OXIDANTE?

0,01 = 10ml 0,10 = 100ml 1,00 = 1L

QUAL SERVIÇO EXECUTADO?

Resposta deve ter uma ou mais seleções!

NENHUMA DAS ALTERNATIVAS FORAM NECESSÁRIAS

Qual a Temperatura da Piscina Marcado no Termômetro?

Fazer a medição no termômetro manual. Não havendo aquecimento: Digitar zero

0

alfa.modernizacoes@gmail.com

Adriano Bertuqui (19) 998942648

Fotos



Fotos



Assinado por: Não Encontrado