



**Resposta ao Requerimento nº 1166/2023**

---

**Autoria:** MAYR

**Assunto:** *Informações sobre árvore na Rua Fioravante Basilio Maglio, nº 143, Bairro Castelo.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 11 de setembro de 2023.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

## ESTADO DE SÃO PAULO

### REQUERIMENTO Nº 1166/2023

**Informações sobre árvore localizada na Rua Fioravante Basilio Maglio, nº 143, bairro Castelo**

**Senhor Presidente,**

**Senhores Vereadores,**

O Vereador **LUIZ MAYR NETO** requer, seguindo as disposições regimentais e após apreciação e aprovação em Plenário, que seja encaminhado à Exma. Prefeita Municipal este Requerimento de **informações sobre árvore localizada na Rua Fioravante Basilio Maglio, nº 143, bairro Castelo**.

1. A Municipalidade tem conhecimento de que a árvore localizada na Rua Fioravante Basilio Maglio, nº 143, bairro Castelo, está colocando em risco a segurança dos pedestres, veículos estacionados e dos imóveis daquela localidade?
2. Há possibilidade de poda do exemplar arbóreo? Se sim, há previsão para realização? Quando?
3. Se não, quais ações serão tomadas pela Municipalidade?
4. Há possibilidade de realizar vistoria e tomar as providências necessárias para assegurar a segurança dos pedestres?

#### **Justificativa**

Obter informações quanto às medidas adotadas, buscando respostas para que o Vereador subscritor, desempenhando sua função fiscalizatória e de representante do povo, possa tomar conhecimento das informações em questão, conforme determina o art. 199 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valinhos. Sem mais, cumprimento com elevada estima e consideração.

Valinhos, 28 de agosto de 2023.

**AUTORIA: MAYR**



## Laudo Técnico de vistoria

<b>Protocolo</b>	Proc. Administrativo 21231/2023 e Requerimento 1166/2023
<b>Requerente</b>	Vereador Luiz Mayr Neto
<b>Endereço</b>	Rua Fioravante Basílio Maglio 143
<b>Bairro</b>	B. Nova Valinhos
<b>Data</b>	05 de setembro de 2023
<b>Motivo da solicitação</b>	Avaliação de espécie arbórea

### Observações técnicas


**HISTÓRICO:** Trata o presente de solicitação de avaliação de uma árvore conhecida popularmente como Sibipiruna (*Caesalpinia pluviosa*), nativa, de grande porte, árvore já recebeu poda de copa, em bom estado fitossanitário, caule inclinado para a rua, provoca danos significativos ao passeio público, copa bem formada, porém desequilibrada, sob fiação elétrica de alta-tensão, calçada estreita de mosaico português (impede a passagem com segurança de pedestres e cadeirantes), raízes levantando do lado oposto a inclinação (indício forte de tombamento), risco de queda, programar com urgência a remoção do referido exemplar arbóreo.

**PROVIDÊNCIAS:** Fica deferida a remoção da referida árvore, salientando que essa remoção deve ter prioridade.

Eng. Agrônomo  
**Laércio Ronaldo Falsarella**  
CREASP 50 611 890 41

Eng. Agrônomo  
**Rodolfo Duarte de Melo**  
Depart. De Praças e Jardins


Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.  
Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.  
Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.  
Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.  
O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.

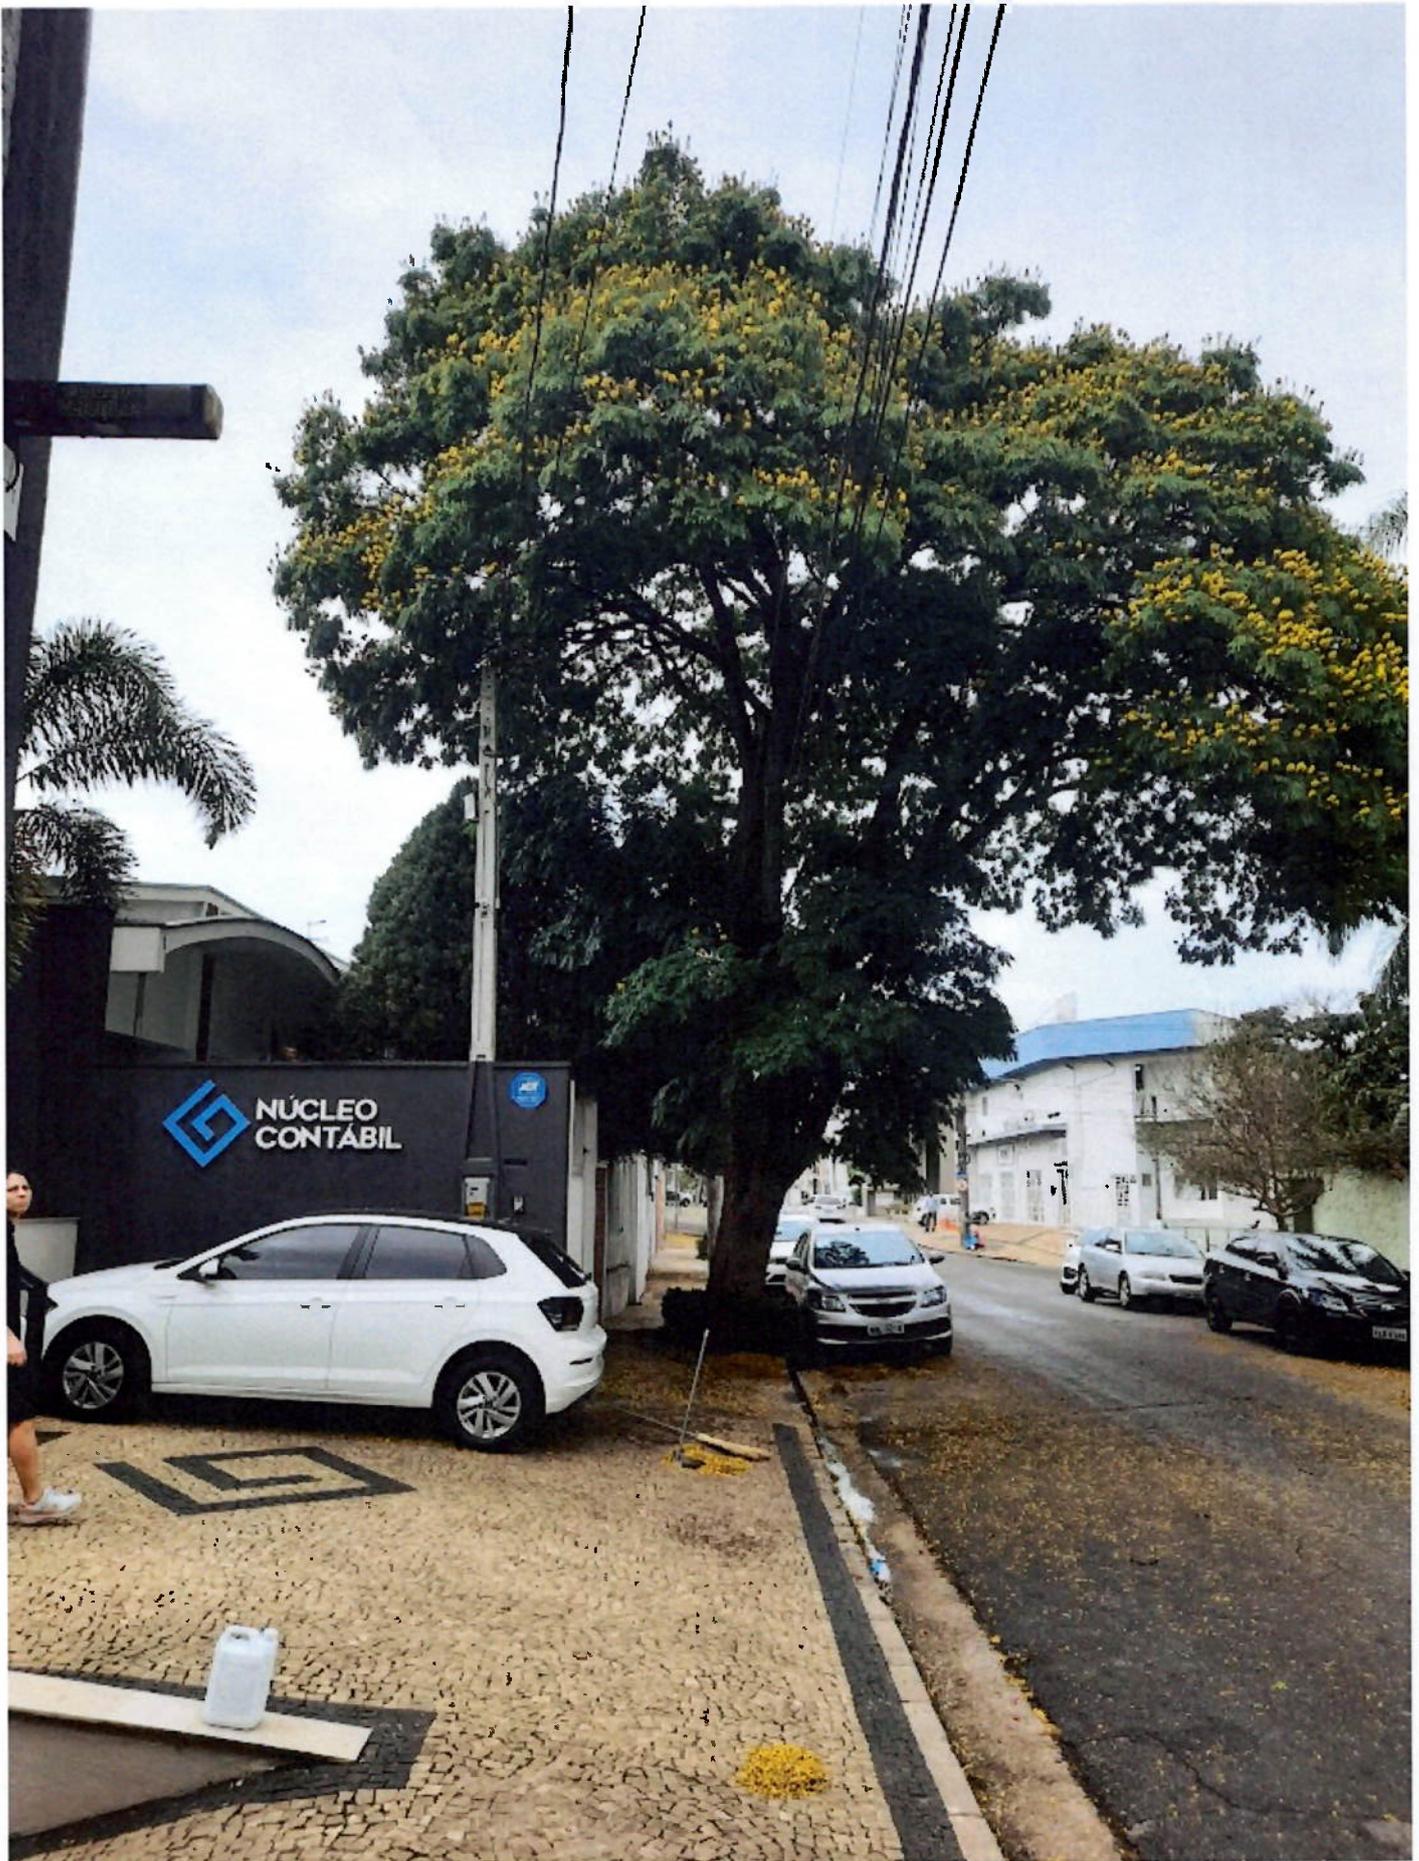

⓪  
J




@  
+

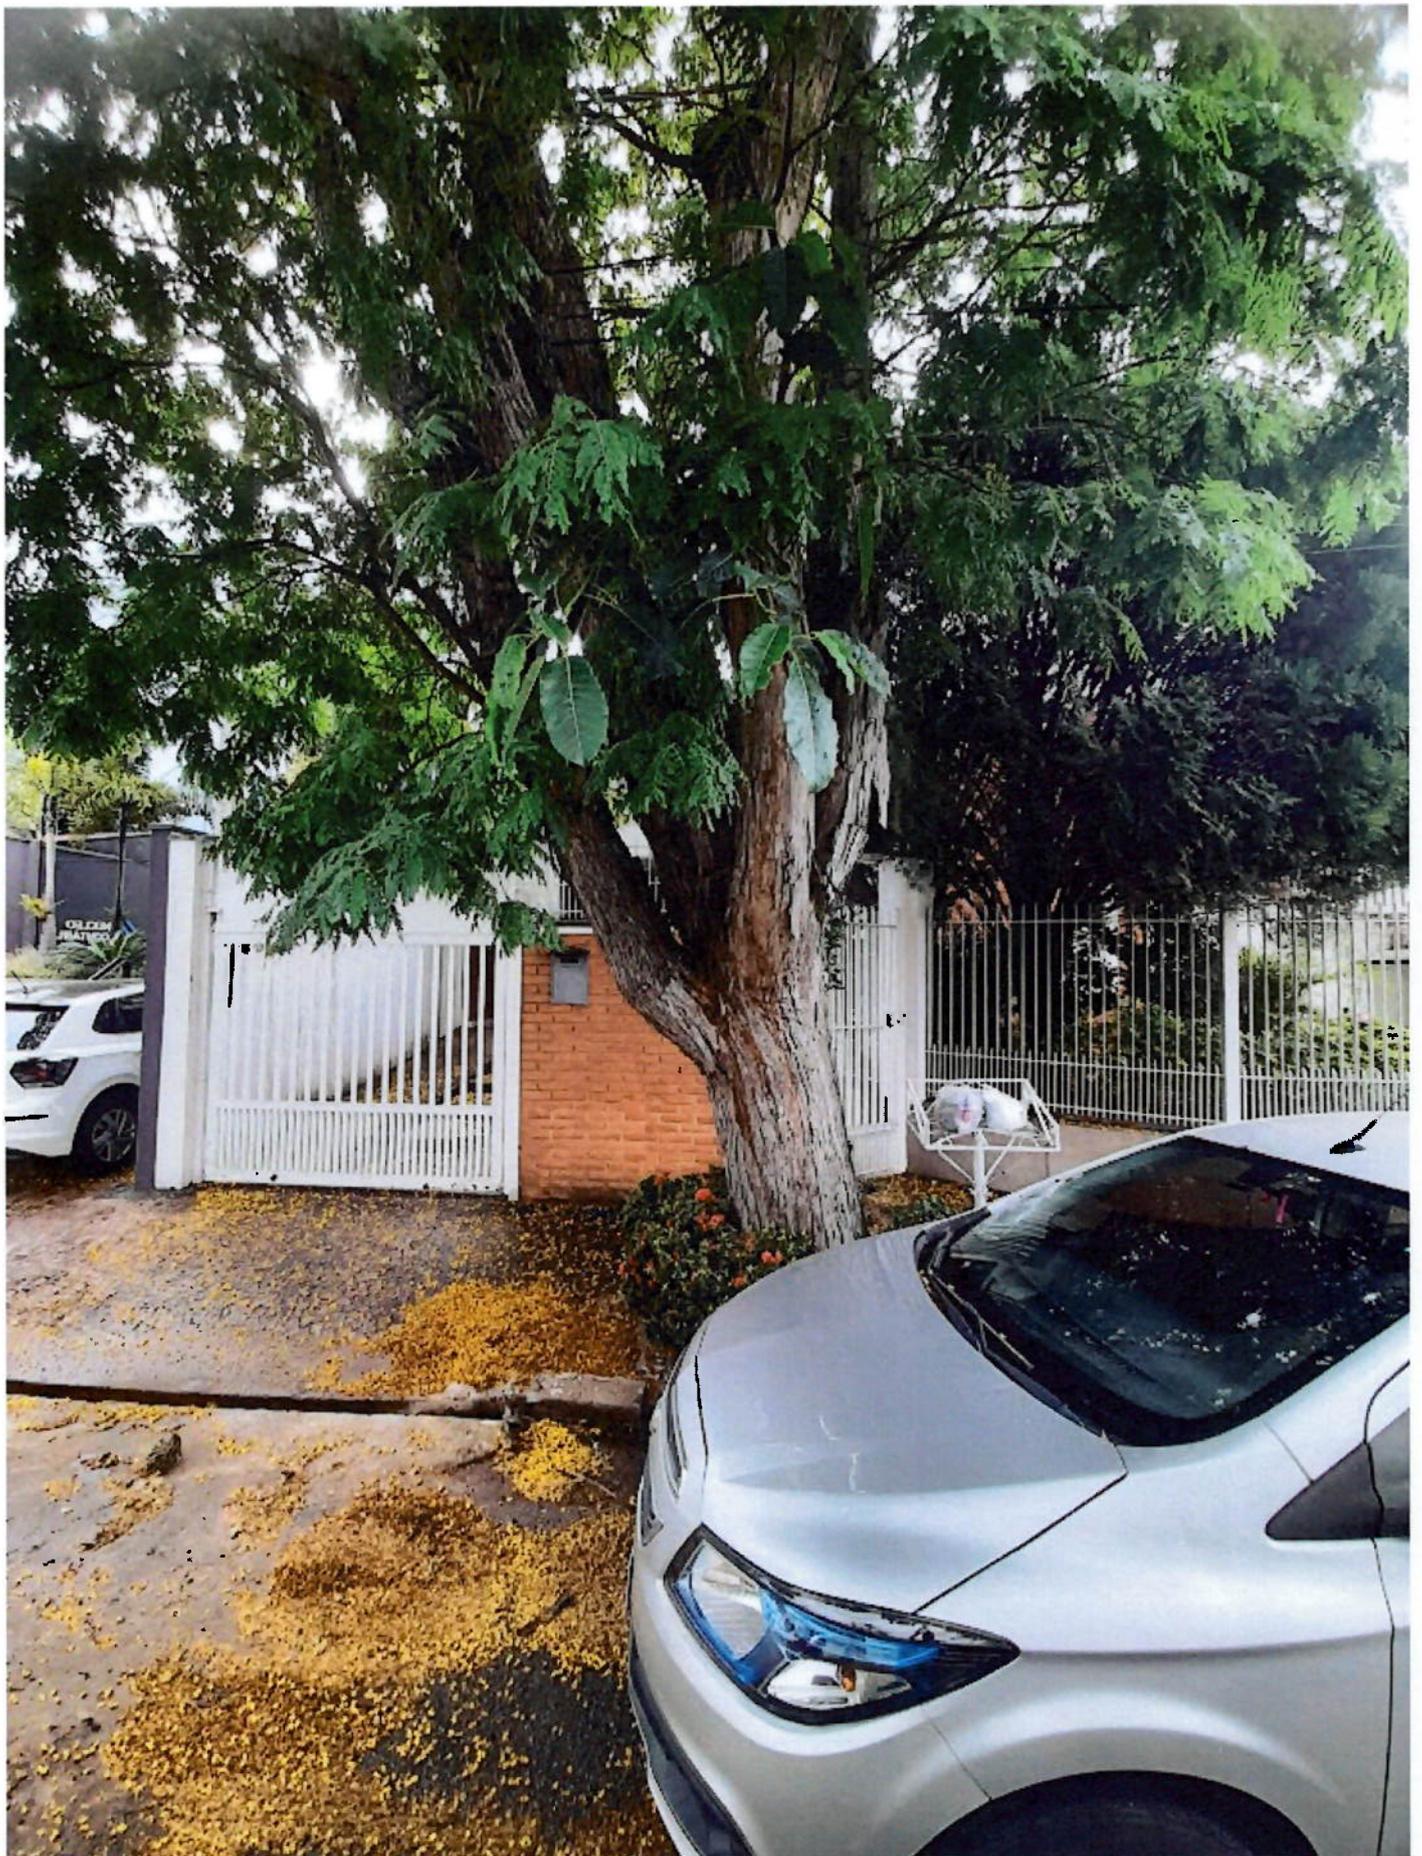


CS



Handwritten blue scribbles, possibly initials or a signature.

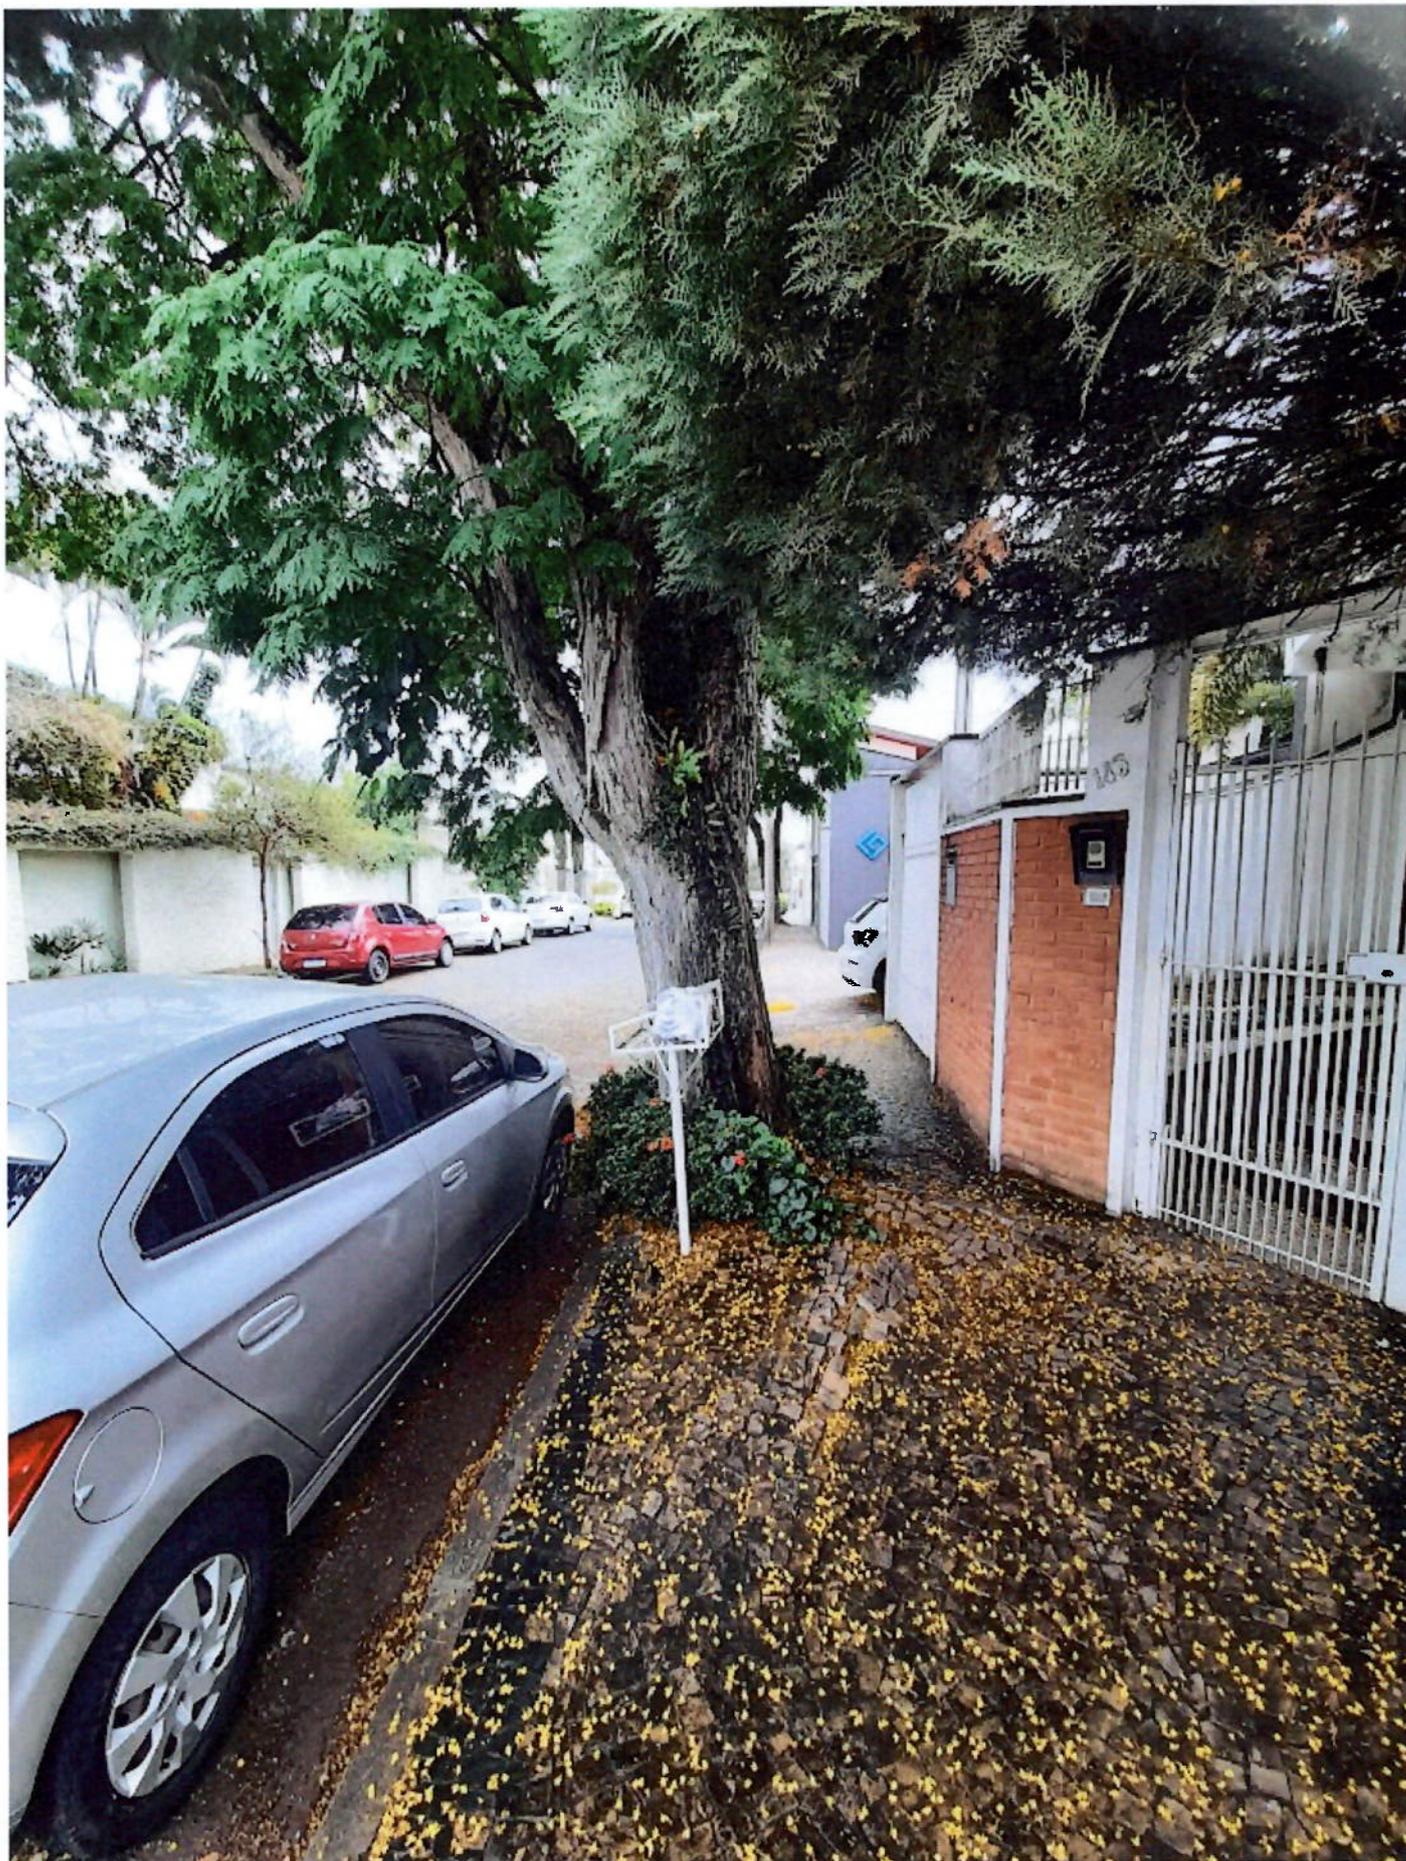

Ⓜ J

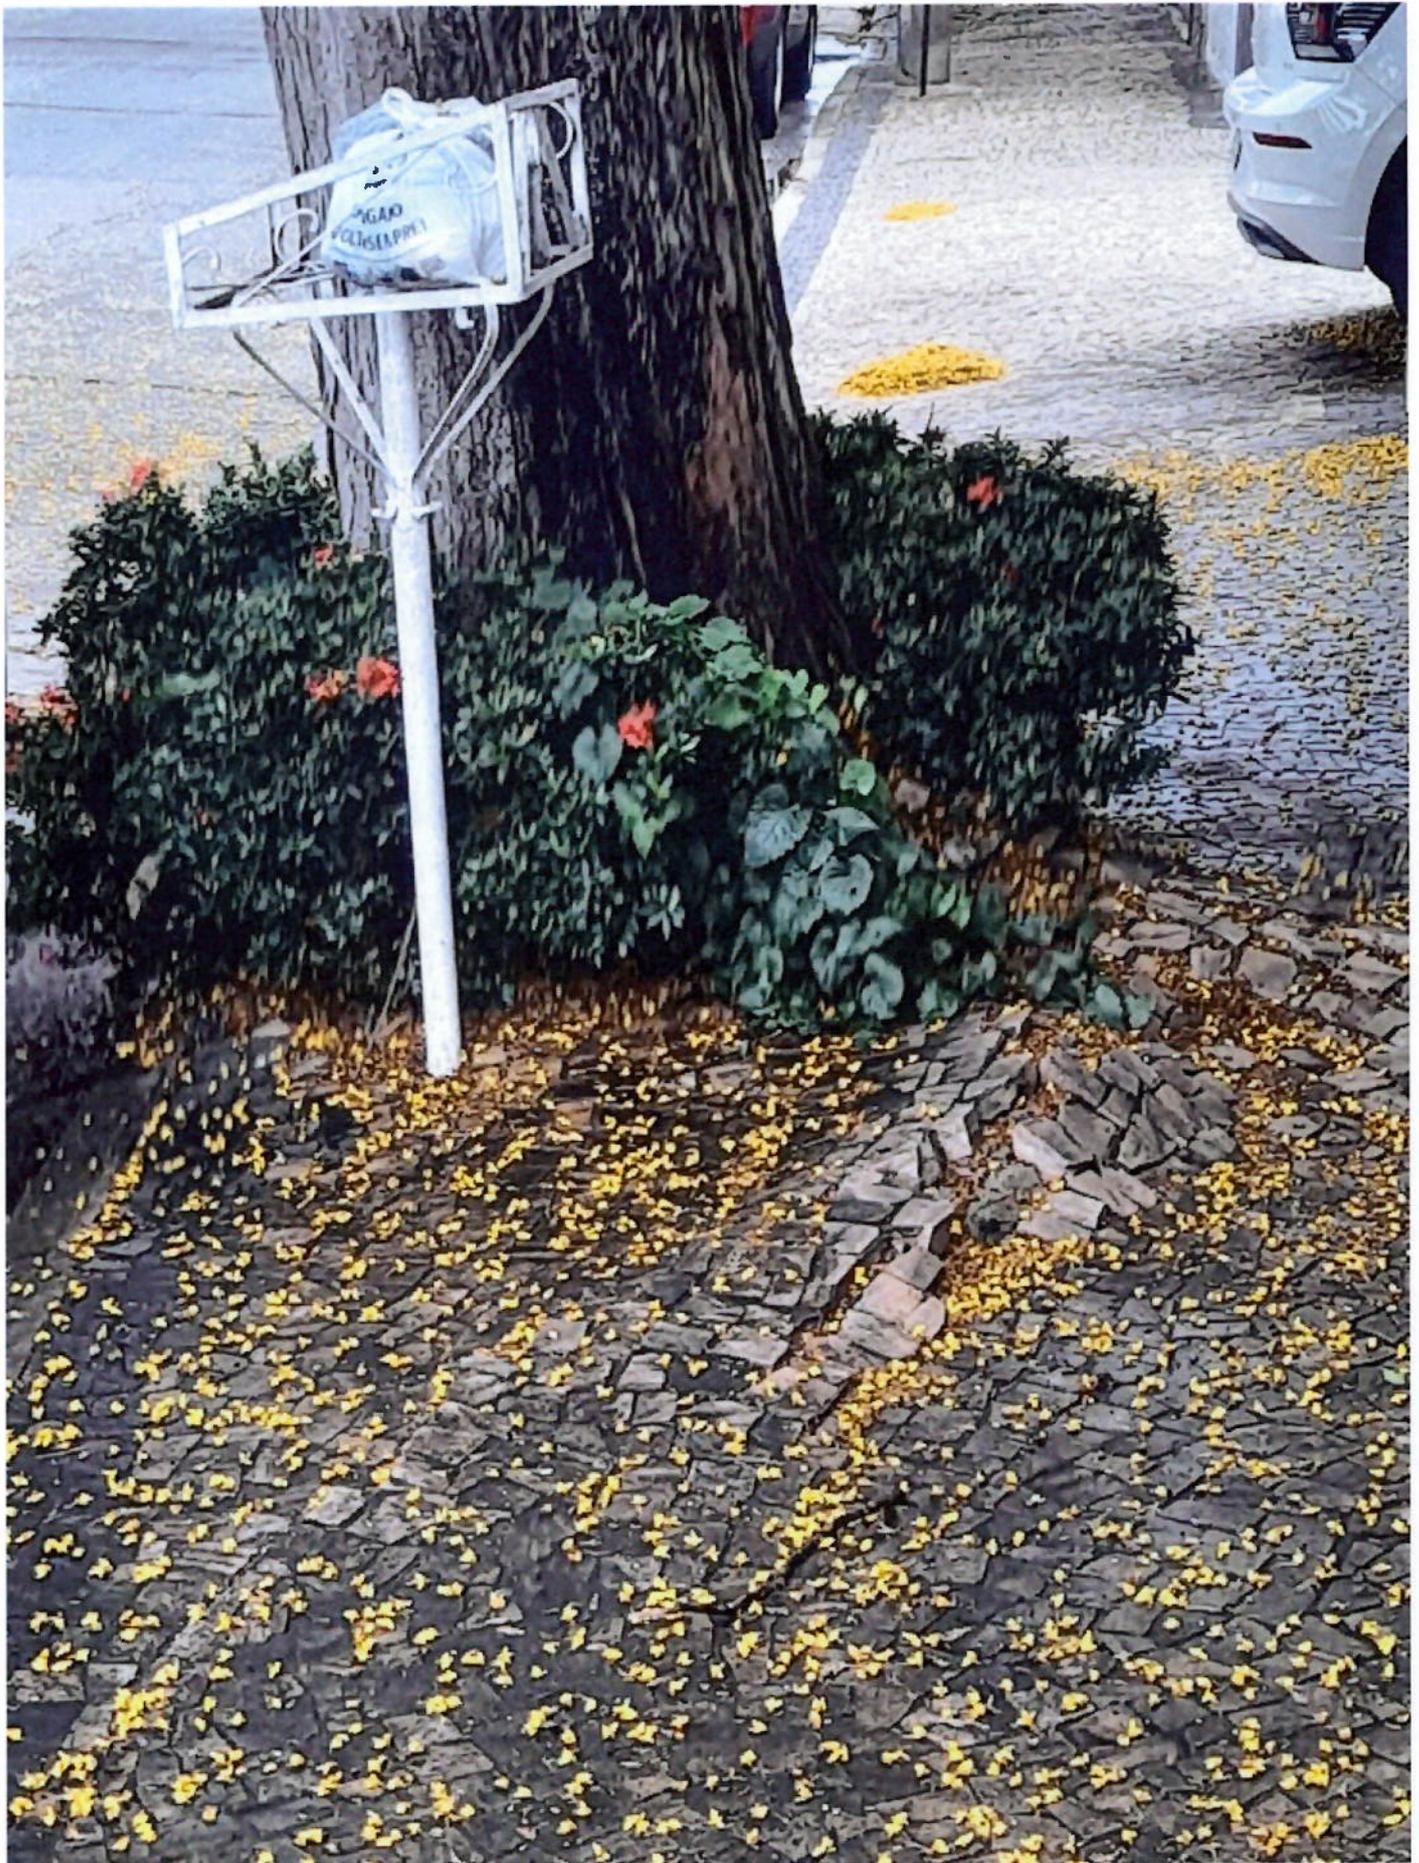

②





Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

Em resposta ao requerimento 1166/2023 de autoria do Vereador **Luiz Mayr Neto**, informo:

1. Não tinha esse conhecimento.
2. Após avaliação, verificamos a necessidade de supressão do referido exemplar arbóreo (laudo em anexo).
3. Resposta prejudicada.
4. Vistoria já foi realizada e árvore será suprimida conforme legislação nº 6084 de 27/04/2021.

Valinhos, 05 de setembro de 2023

  
Fernanda P. Capuvilla  
Diretora do Depto. de Praças e Jardins  
SSP/PMV

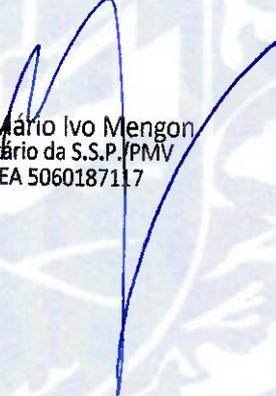  
Eng. Mário Ivo Mengon  
Secretário da S.S.P./PMV  
CREA 5060187117